

MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 17:25:07

Durée: 5mn 36s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE OUSMANE
Date de naissance	27/09/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24092917040735031

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

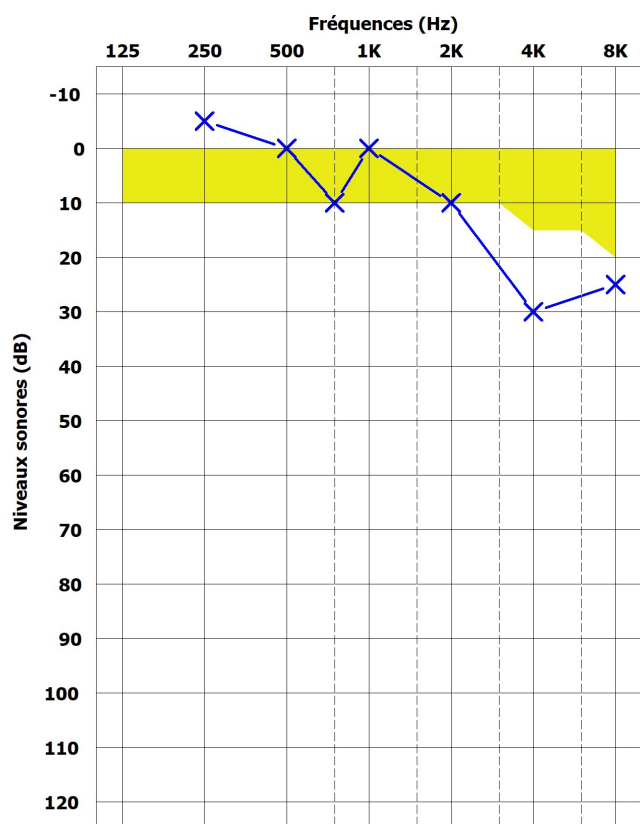

Oreille Gauche

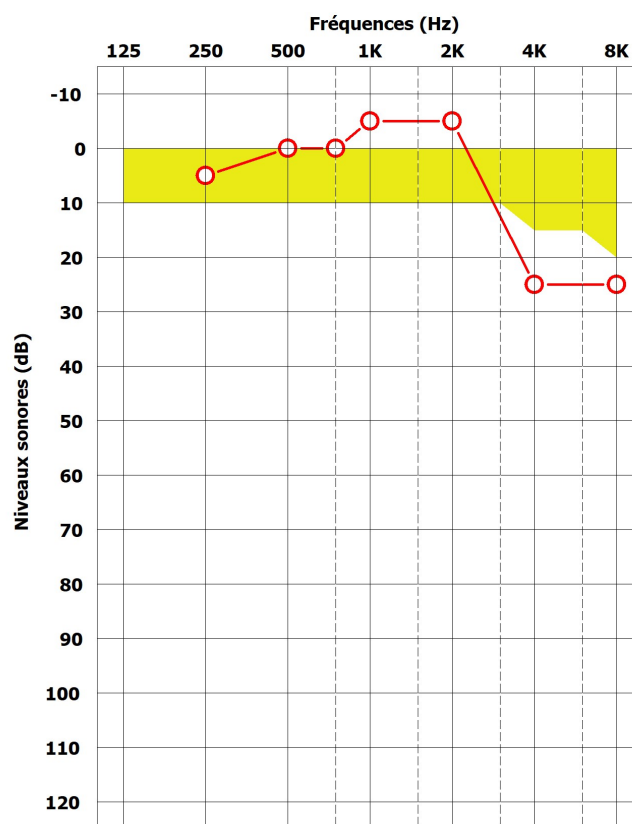

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	10	0		10		30		25
CA Droit		5	0	0	-5		-5		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes