



Données Patient		CAMARA LANCINE
Date de naissance	01/01/2000	
Age	25	
Société	CR18	
ID	25011015415861345	

Date du test: 10/01/2025 15:43:31
Durée: 8mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

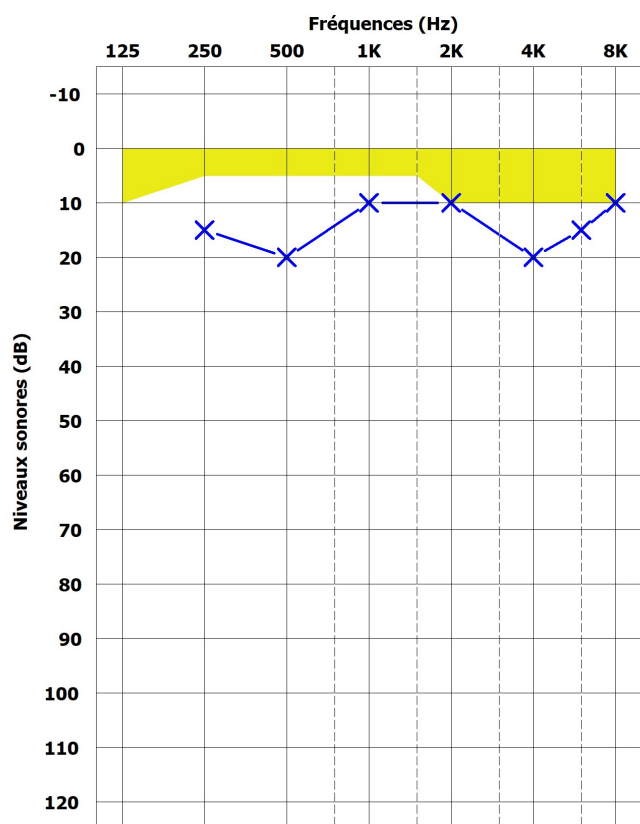

Oreille Gauche

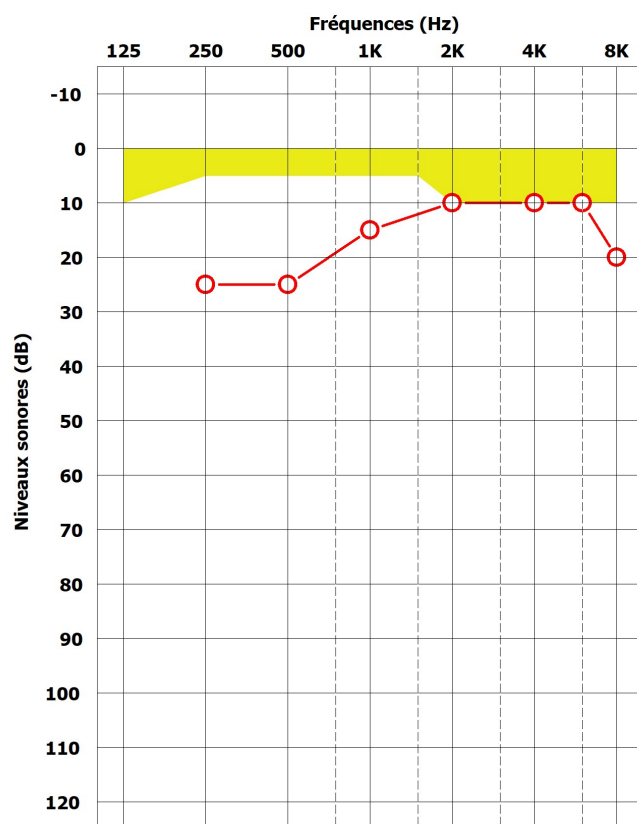

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20		10		10		20	15	10
CA Droit		25	25		15		10		10	10	20

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes