


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 11:35:00

Durée: 5mn 04s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

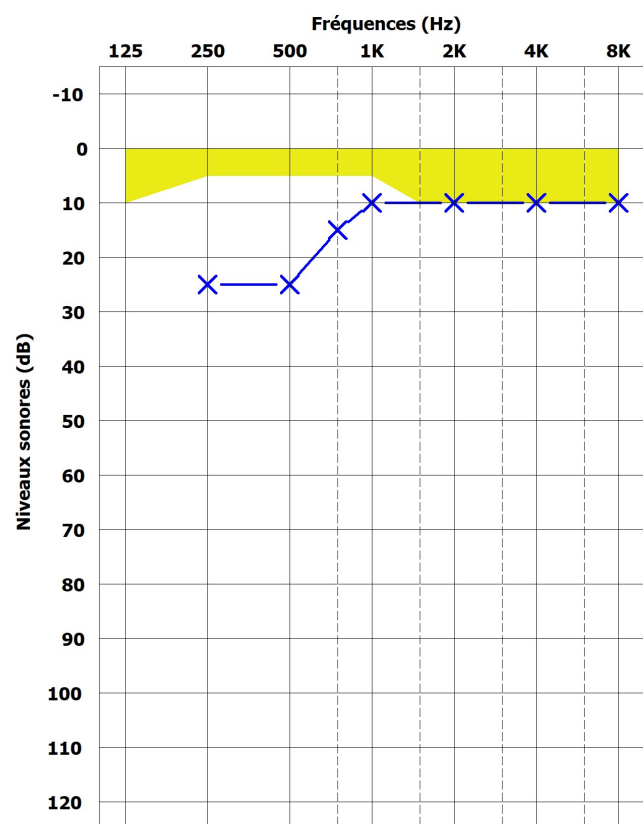

Oreille Gauche

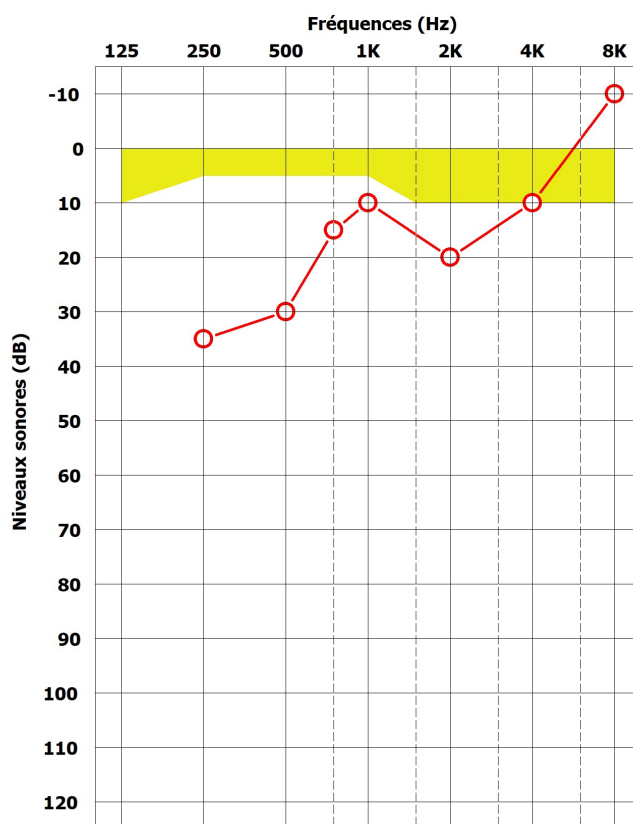

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	10		10		10		10
CA Droit		35	30	15	10		20		10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	DOUMBOUYA MAMADY
Date de naissance	23/12/1996
Age	28
Société	CR18
ID	25031311240678929

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021