


MEDVIE


Date du test: 17/04/2024 13:36:14
Durée: 14mn 56s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA MAMADI	
Date de naissance	01/01/1987
Age	37
Société	CR18
ID	24041713295775548

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

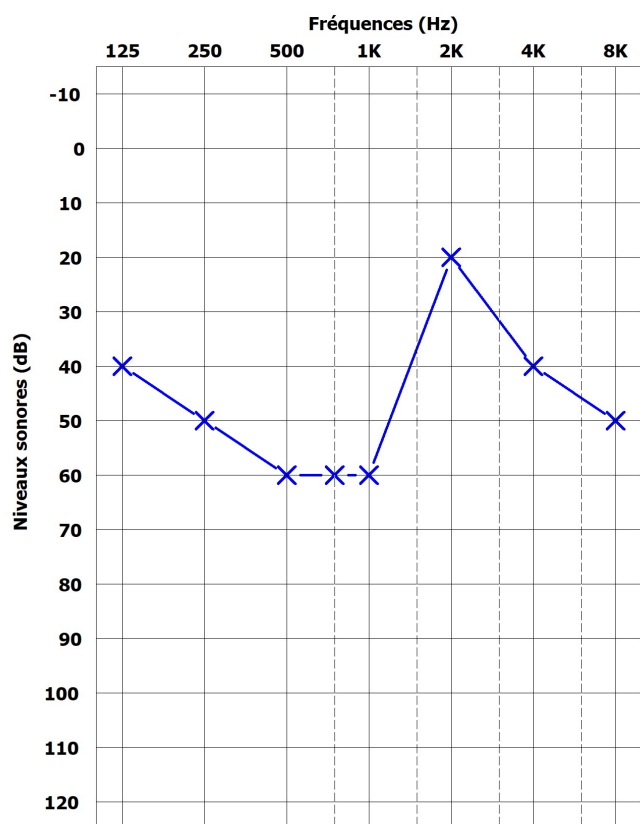

Oreille Gauche

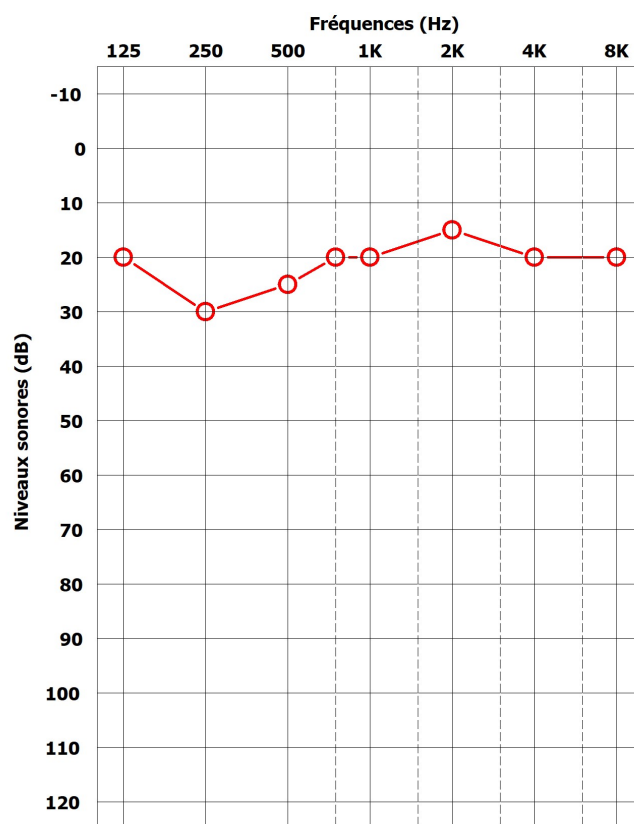

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	50	60	60	60		20		40		50
CA Droit	20	30	25	20	20		15		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	45,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes