



Données Patient	
KOUKOUMA NASSOU MANDY	
Date de naissance	18/03/1984
Age	40
Société	CR18
ID	24050609392054723

Date du test: 06/05/2024 09:45:12
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

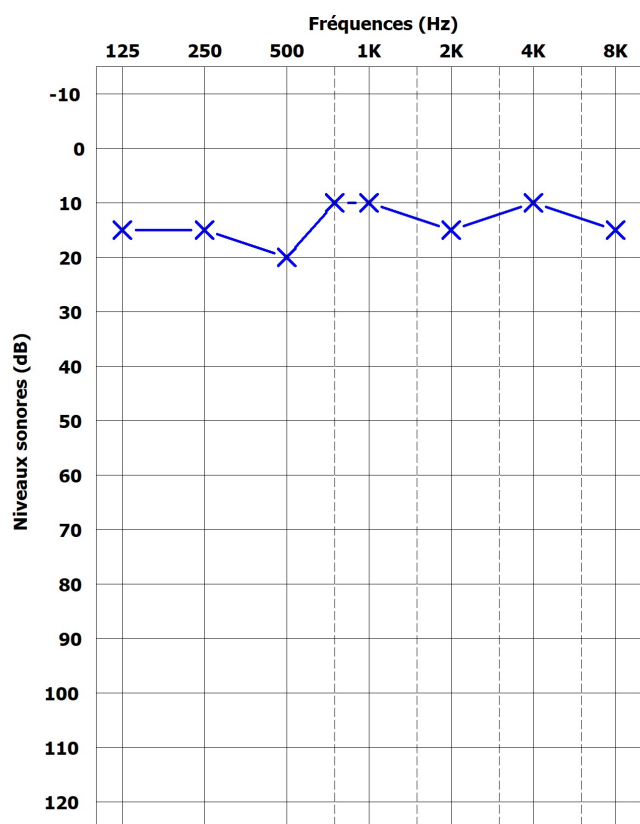

Oreille Gauche

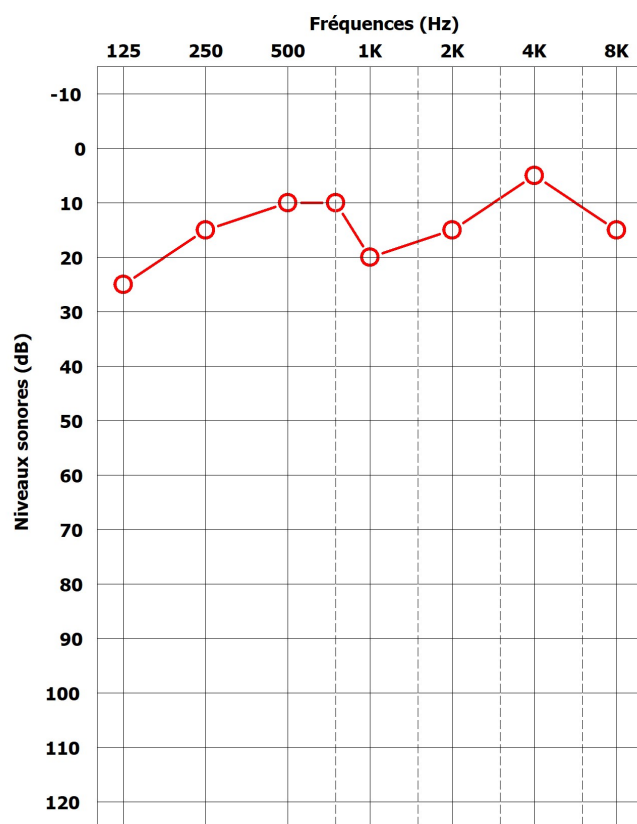

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	20	10	10		15		10		15
CA Droit	25	15	10	10	20		15		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes