


MEDVIE


Date du test: 04/04/2025 16:13:06

Durée: 4mn 02s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

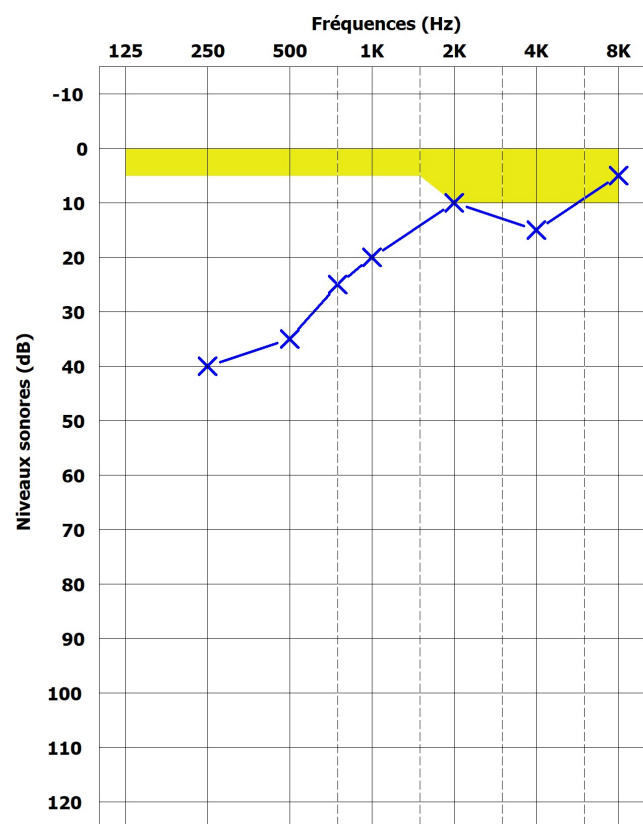

Oreille Gauche

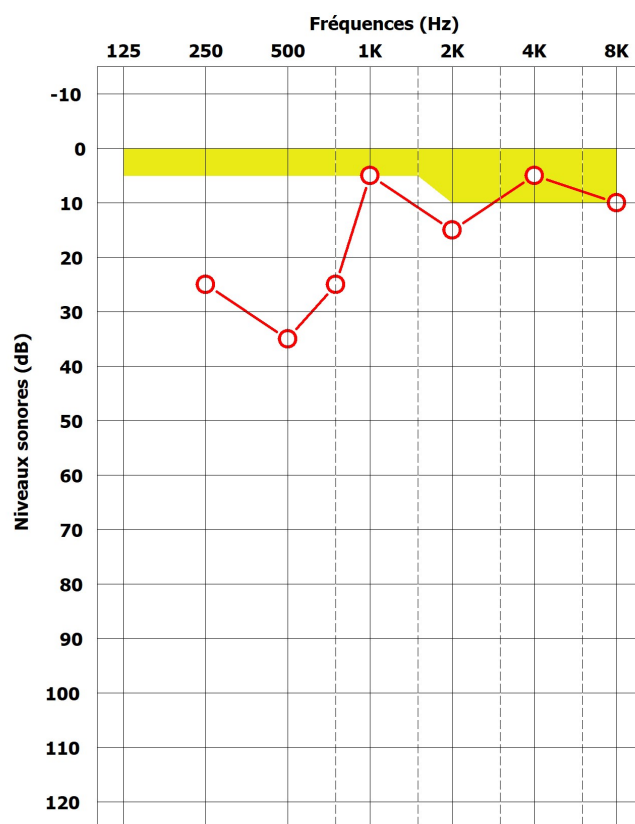

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	35	25	20		10		15		5
CA Droit		25	35	25	5		15		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	SYLLA IBRAHIMA
Date de naissance	01/01/2003
Age	22
Société	CR18
ID	25040416111059778

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021