

MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 14:52:06

Durée: 9mn 42s


 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Données Patient	
BAYO LAYE ZOUMANA	
Date de naissance	20/02/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24041514475251763

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

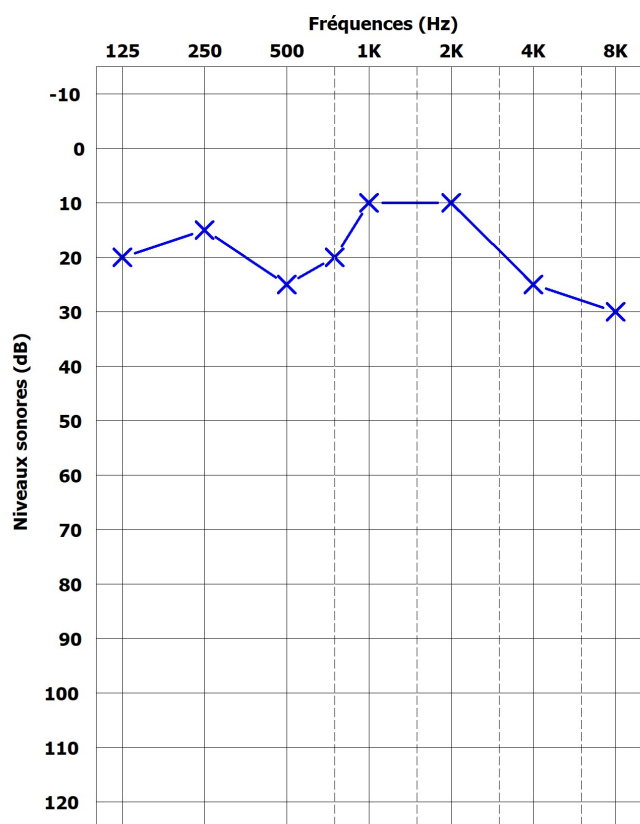

Oreille Gauche

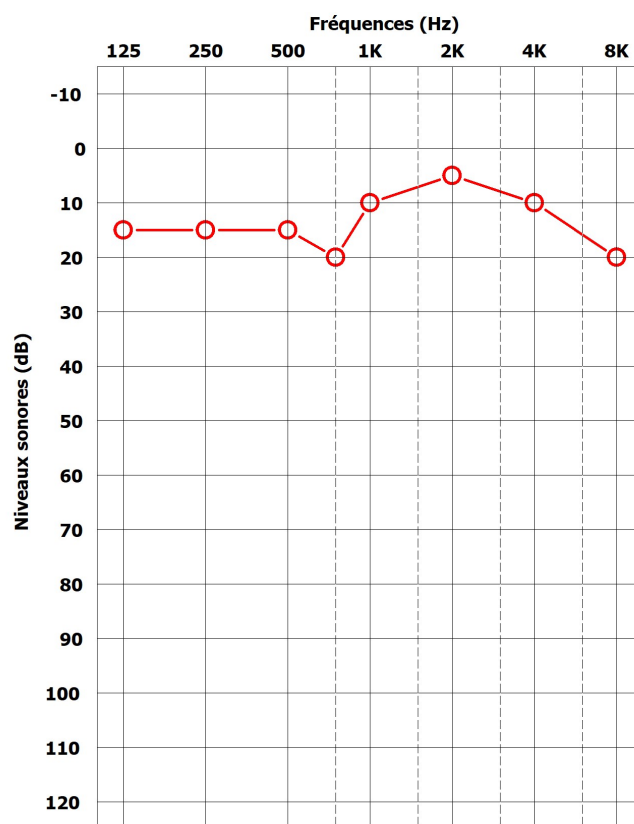

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	25	20	10		10		25		30
CA Droit	15	15	15	20	10		5		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes