

MEDVIE

Date du test: 03/10/2024 18:35:38

Durée: 3mn 45s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

KOUROUMA
ANSOIMANE

Date de naissance 02/03/1989

Age 35

Société CR18


ID 24100318302099392

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

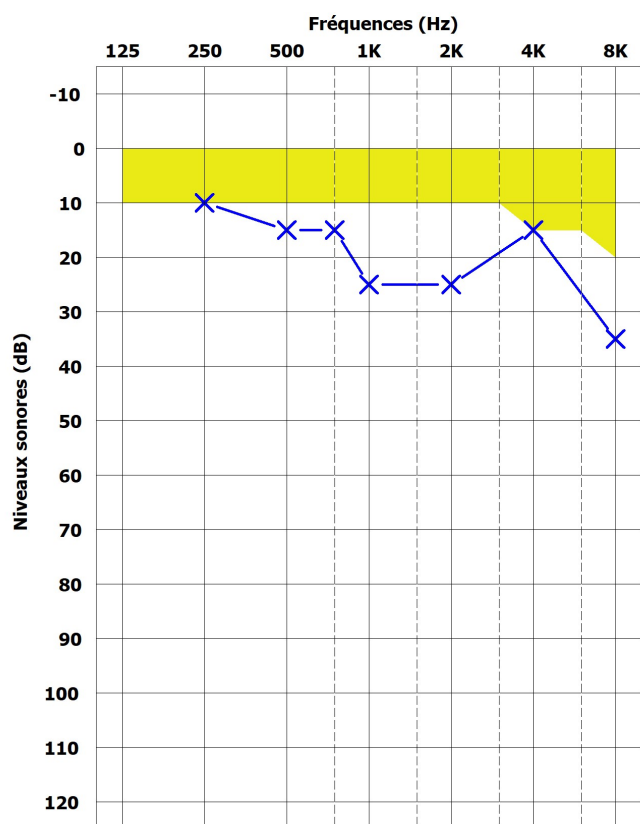

Oreille Gauche

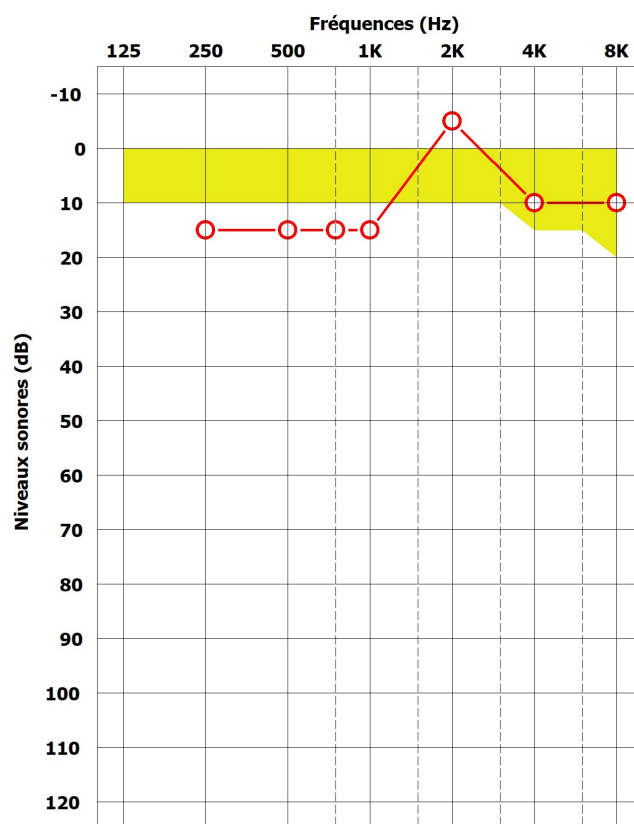

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	25		25		15		35
CA Droit		15	15	15	15		-5		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes