

MEDVIE


Date du test: 26/03/2024 10:06:44

Durée: 4mn 48s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE SIDIKI
Date de naissance	01/01/1998	
Age	26	
Société	CR18	
ID	24032610033314497	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

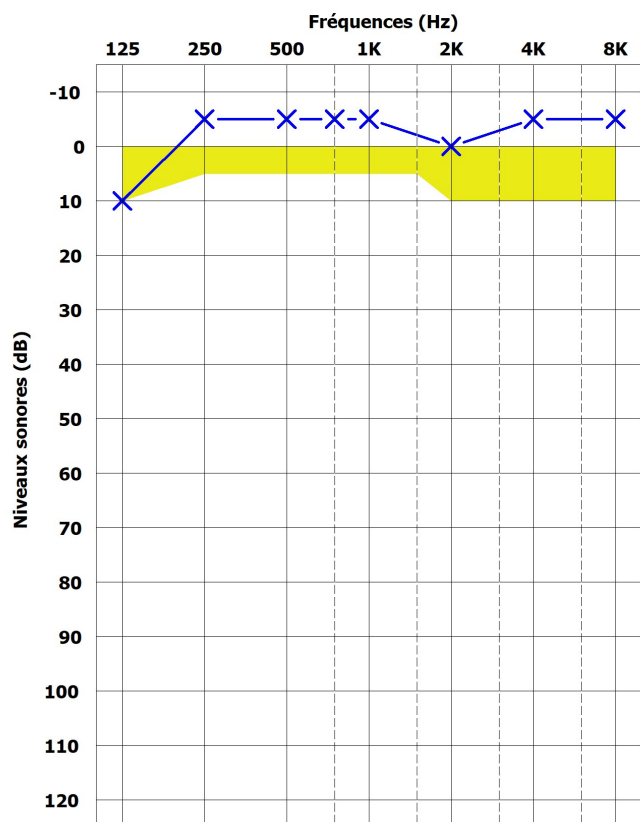

Oreille Gauche

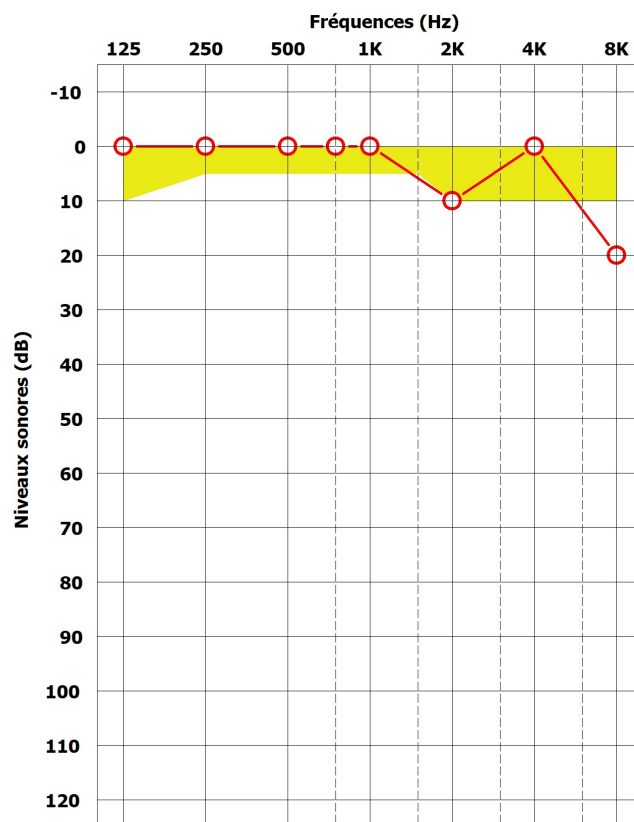

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	-5	-5	-5	-5		0		-5		-5
CA Droit	0	0	0	0	0		10		0		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-3,8 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes