

MEDVIE


Date du test: 12/04/2024 11:47:07

Durée: 9mn 12s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MAMADOU
Date de naissance	01/01/1989	
Age	35	
Société	CR18	
ID	24041211441728894	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

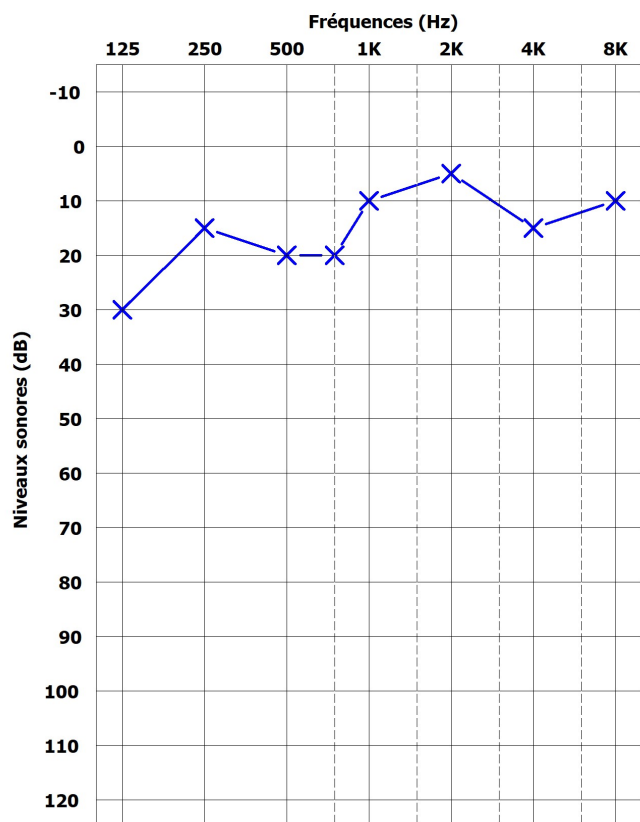

Oreille Gauche

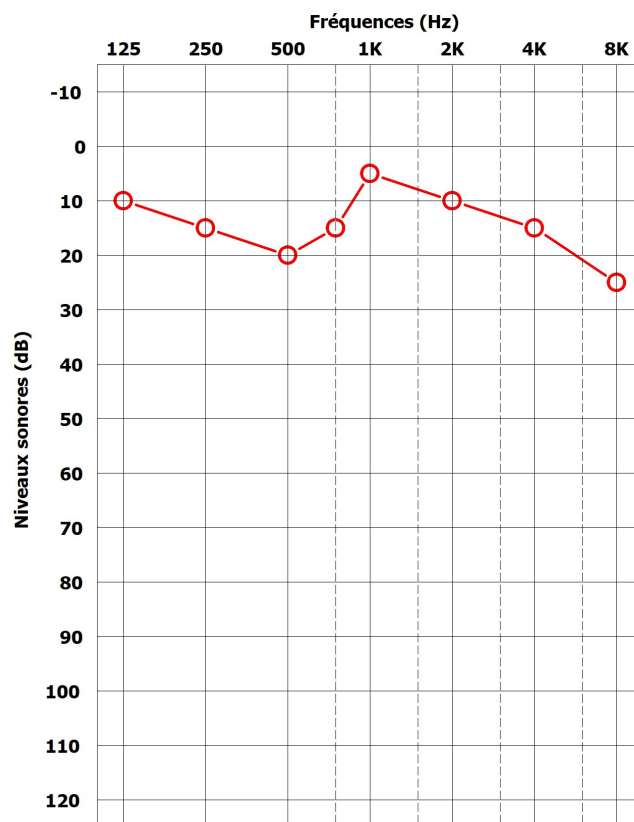

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	15	20	20	10		5		15		10
CA Droit	10	15	20	15	5		10		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes