



Données Patient		CISSE MONSON
Date de naissance	01/01/2000	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24050216141541801	

Date du test: 02/05/2024 16:20:07
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

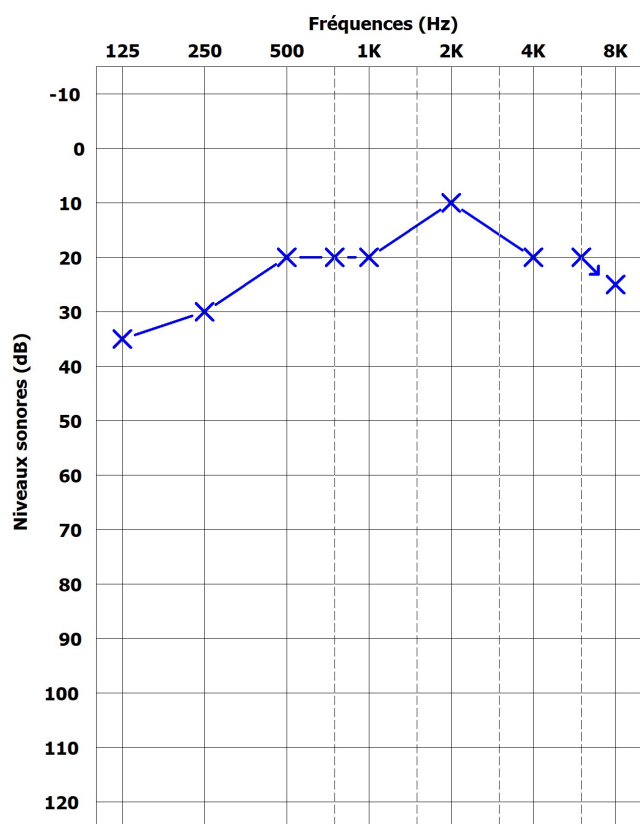

Oreille Gauche

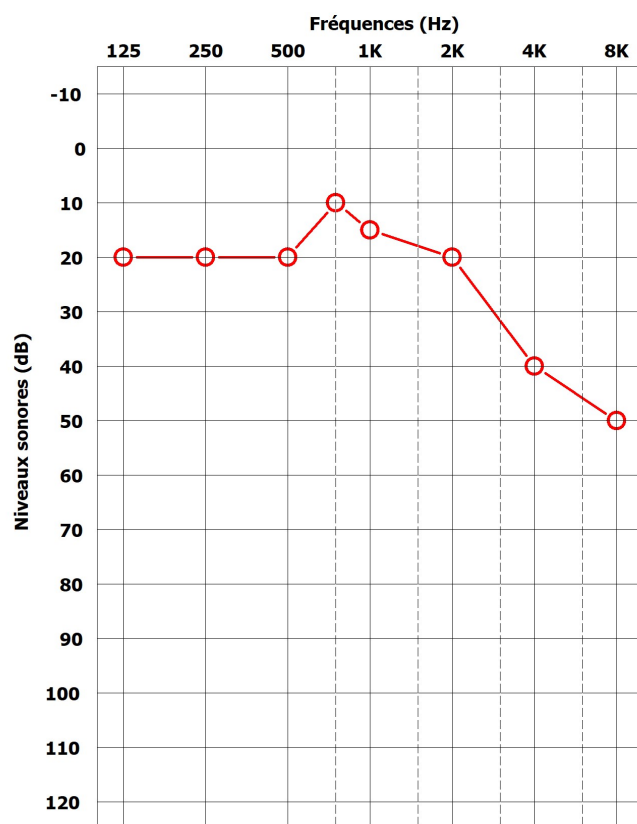

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	30	20	20	20		10		20	(20)	25
CA Droit	20	20	20	10	15		20		40		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes