

MEDVIE BEYLA


Date du test: 02/01/2025 14:03:07

Durée: 4mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MOUSSA
Date de naissance		11/01/2001
Age		23
Société		CR18
ID		25010214000177313

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

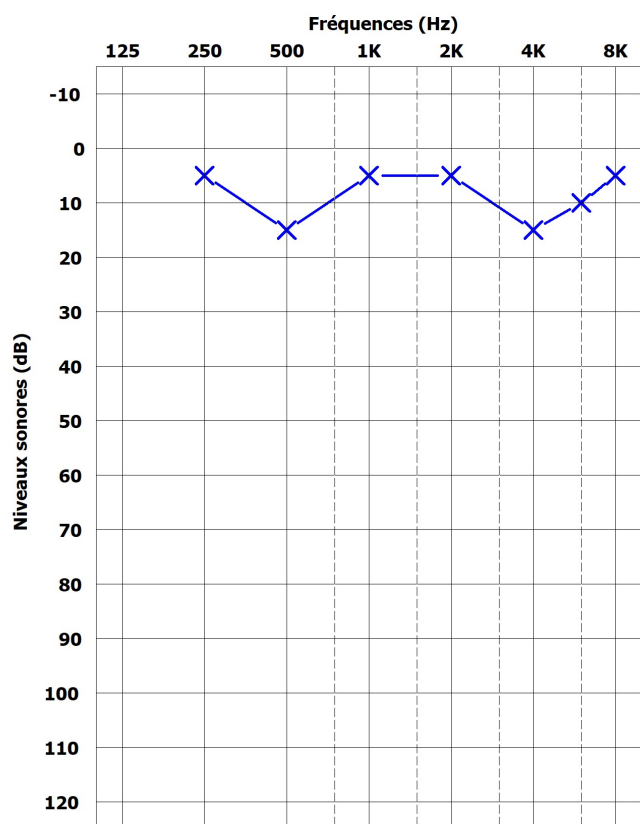

Oreille Gauche

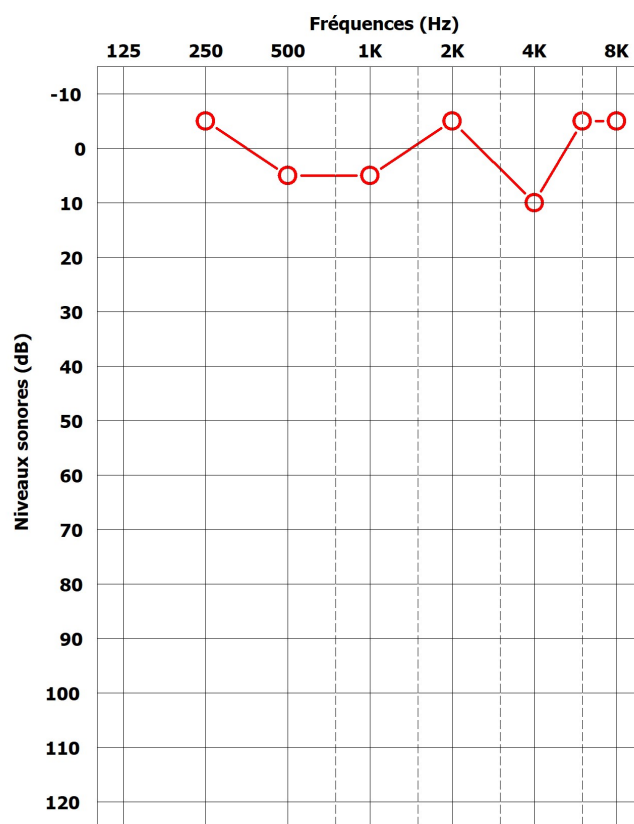

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15		5		5		15	10	5
CA Droit		-5	5		5		-5		10	-5	-5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes