


MEDVIE


Date du test: 09/04/2024 16:04:58

Durée: 13mn 23s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

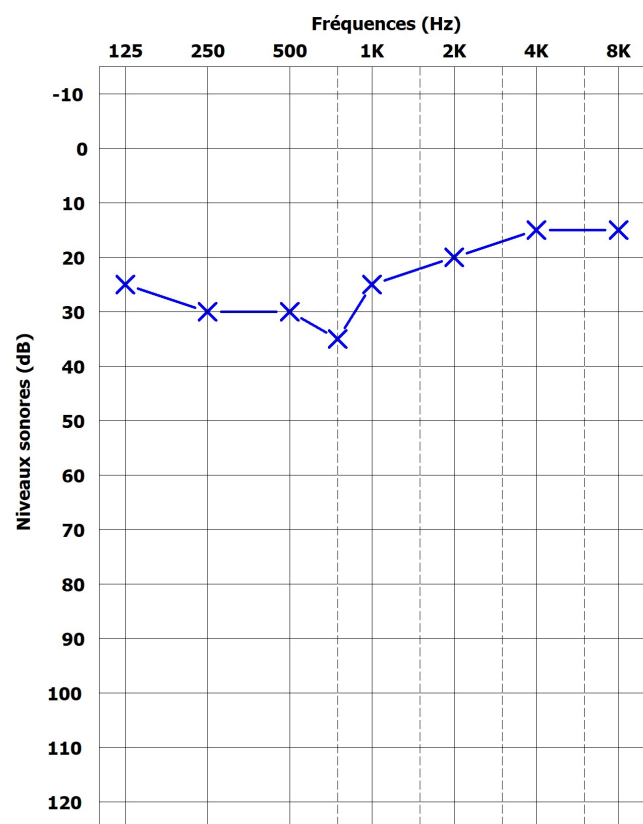

Oreille Gauche

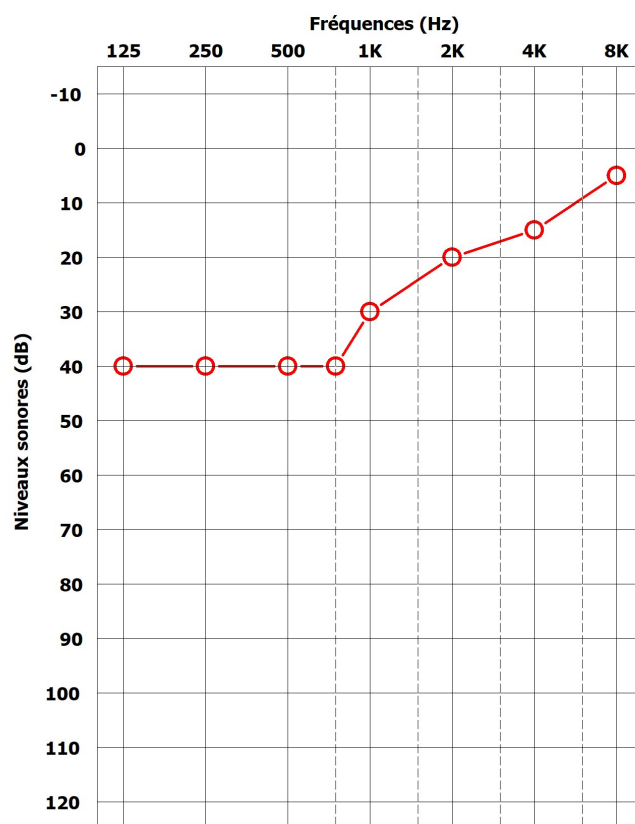

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	30	30	35	25		20		15		15
CA Droit	40	40	40	40	30		20		15		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA VALY

Date de naissance

01/01/1984

Age

40

Société

CR18

ID

24040916021849867

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021