


MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 14:23:14
Durée: 6mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAMBA BRUNOT	
Date de naissance	06/01/1981
Age	43
Société	CR18
ID	24030414191427286

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

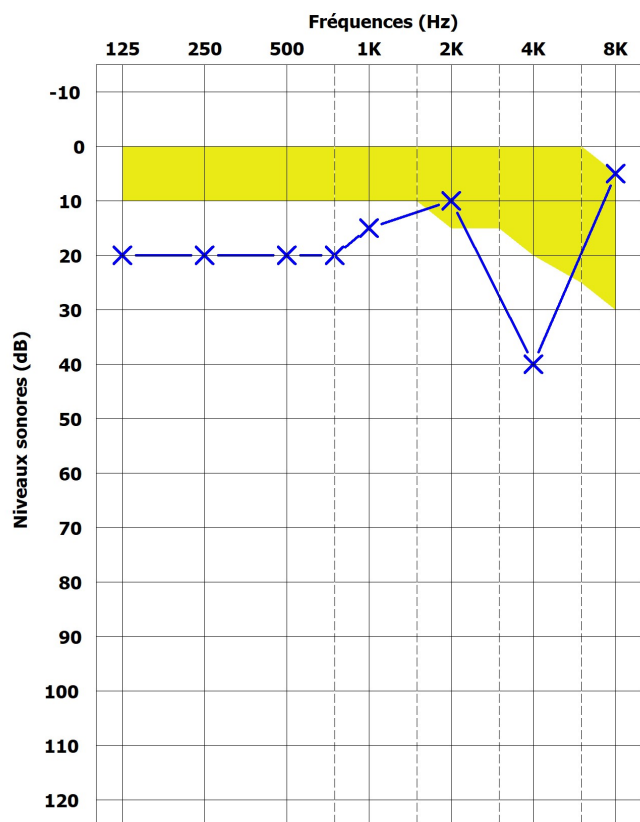

Oreille Gauche

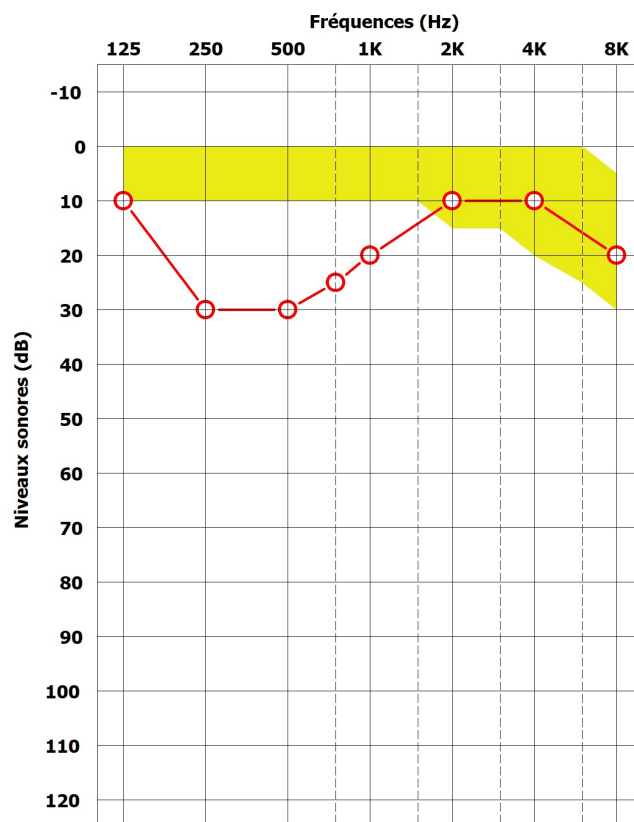

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	15		10		40		5
CA Droit	10	30	30	25	20		10		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes