

MEDVIE

Date du test: 12/03/2025 12:55:04

Durée: 3mn 24s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CONDE SIDIKI

Date de naissance

22/02/2002

Age

23

Société

CR18

ID

25031212524893595

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

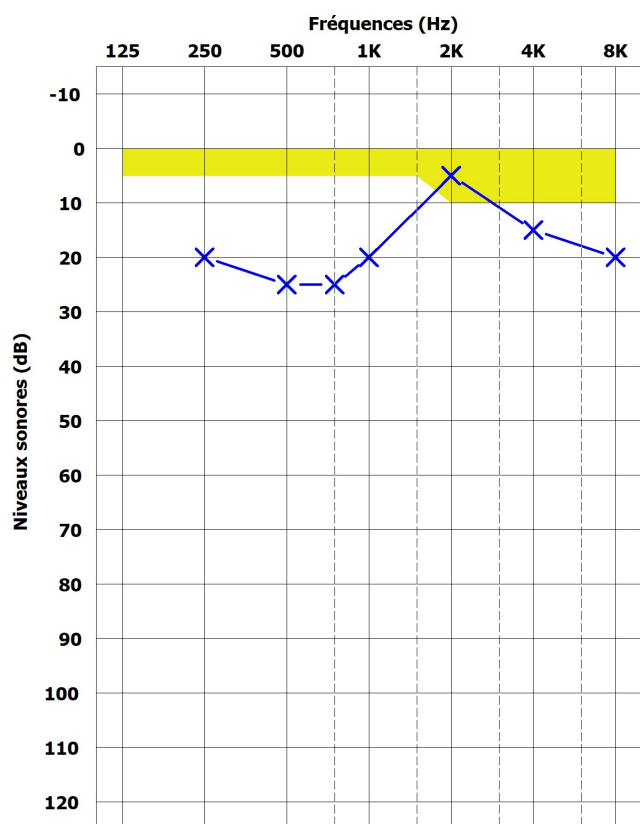

Oreille Gauche

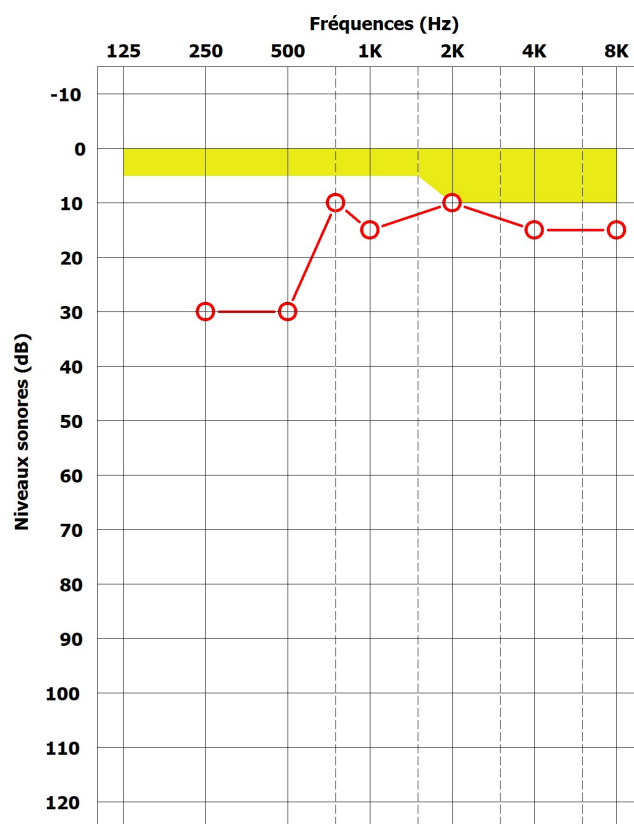

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	20		5		15		20
CA Droit		30	30	10	15		10		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes