



Données Patient


CAMARA MOUSSA

Date de naissance 07/12/1990
Age 34
Société CR18
ID 25030514571011203


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 05/03/2025 15:04:07
Durée: 8mn 09s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

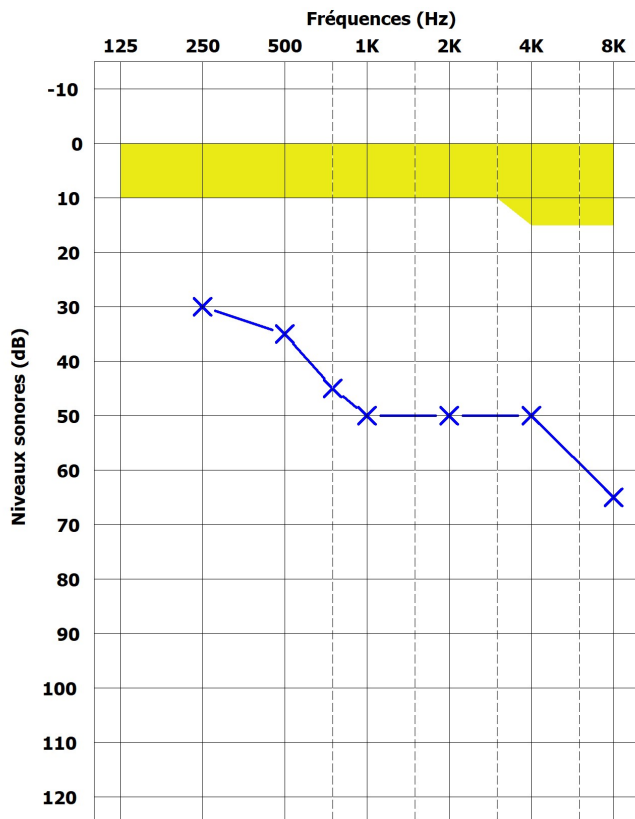

Oreille Gauche

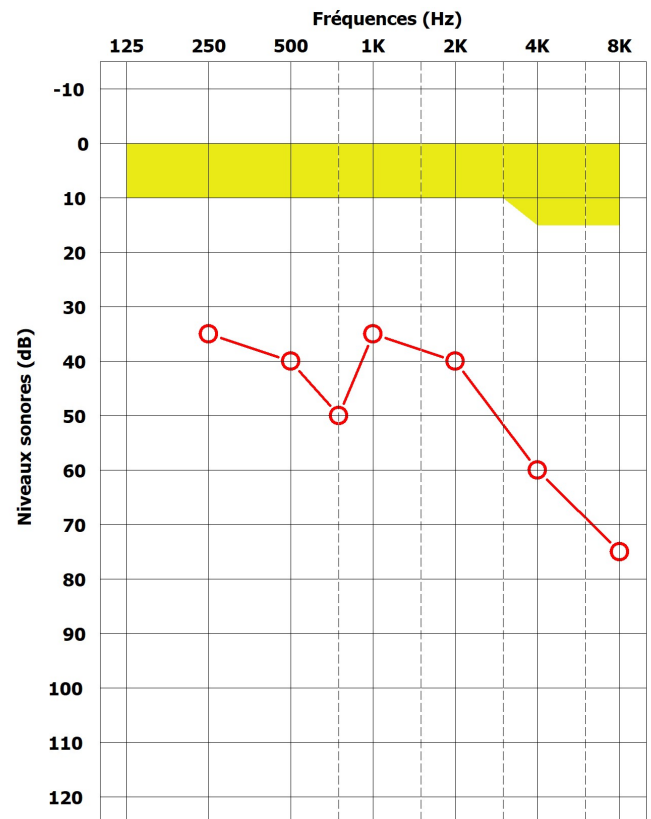

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	45	50		50		50		65
CA Droit		35	40	50	35		40		60		75

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	46,3 dB	---
CA Droit	43,8 dB	---

Notes