


MEDVIE BEYLA

Date du test: 13/12/2024 14:36:31

Durée: 5mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

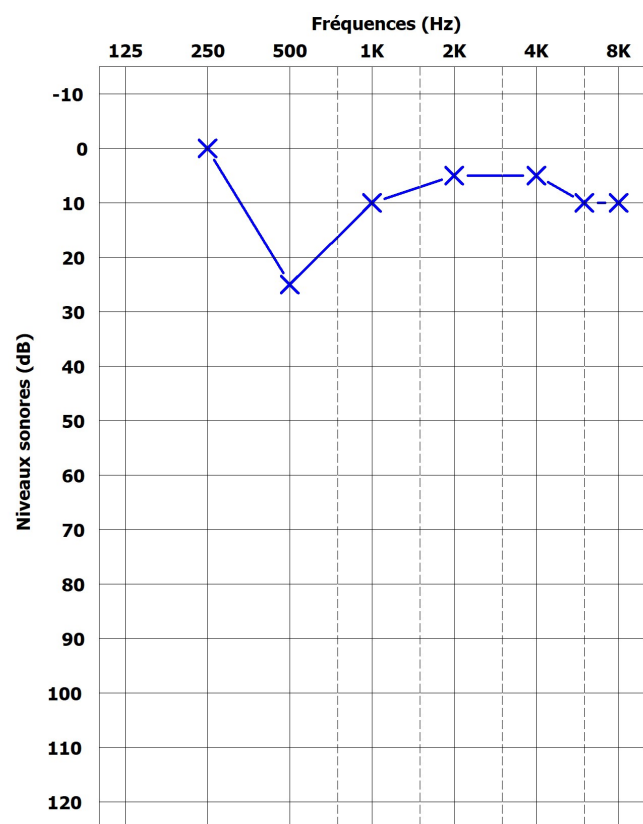

Oreille Gauche

Données Patient	
DIANE LANFIA	
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24121314341569543

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

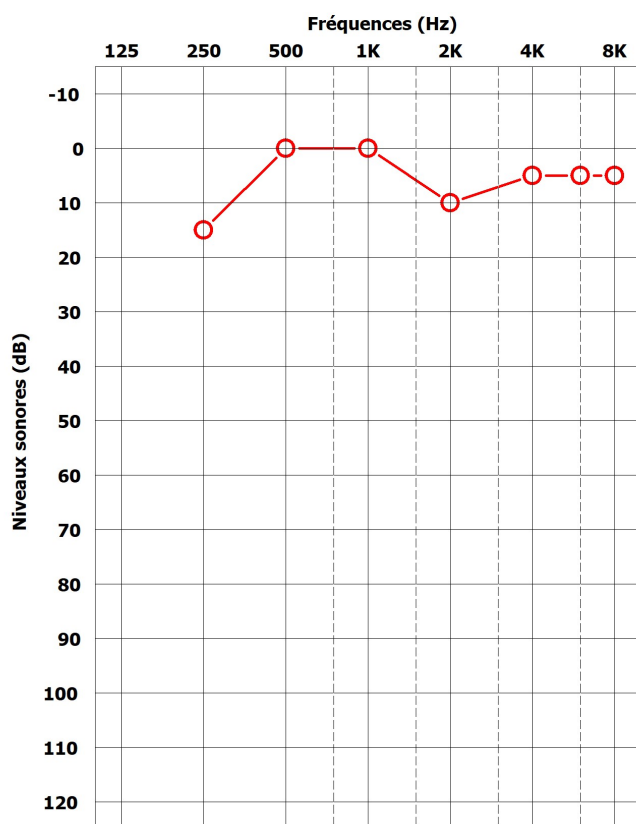

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	25		10		5		5	10	10
CA Droit		15	0		0		10		5	5	5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes