

MEDVIE


Date du test: 08/10/2024 12:26:07

Durée: 4mn 56s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIABY GASSIMOU
Date de naissance	10/05/1996	
Age	28	
Société	CR18	
ID	24100812210790516	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

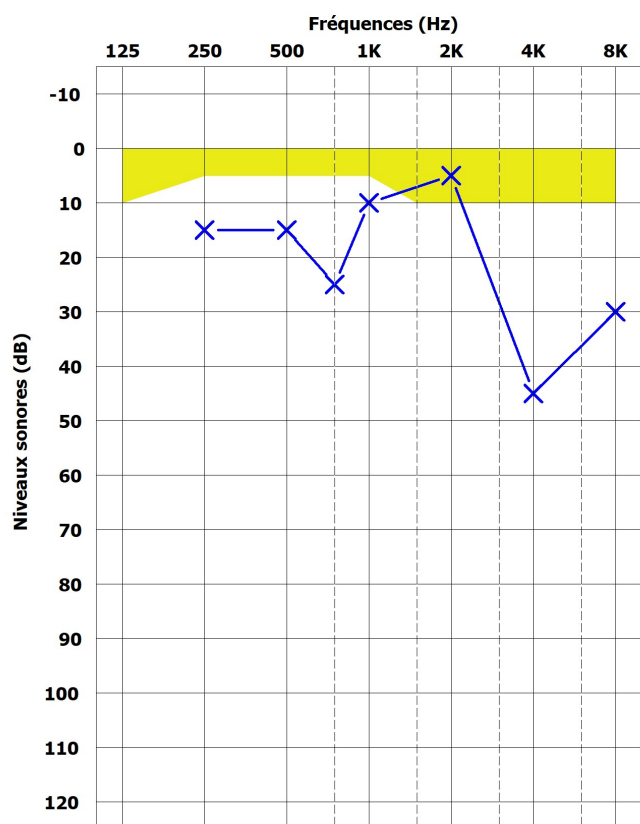

Oreille Gauche

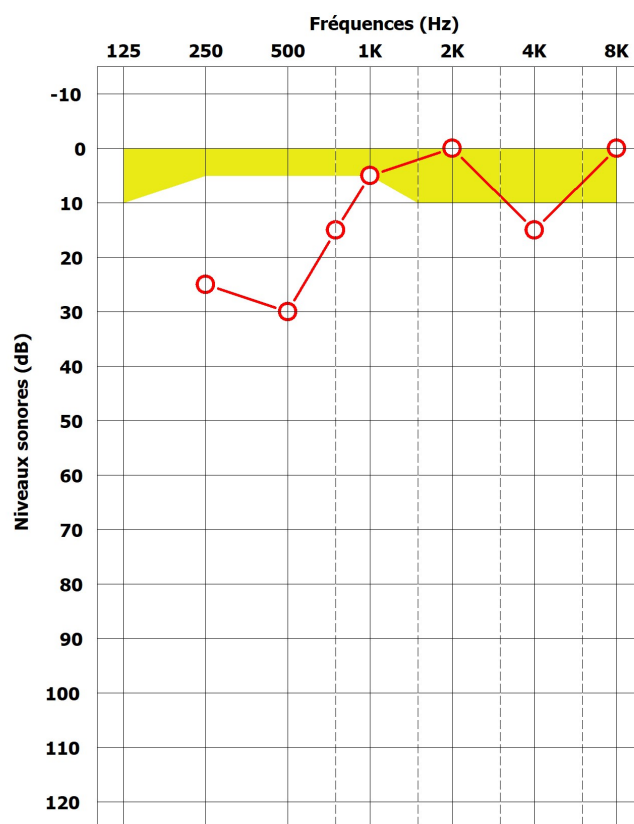

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	25	10		5		45		30
CA Droit		25	30	15	5		0		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes