


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 12:18:22
Durée: 4mn 19s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	ZHU QINGQUAN
Date de naissance	16/04/1982
Age	42
Société	CR18
ID	25031212150935544

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

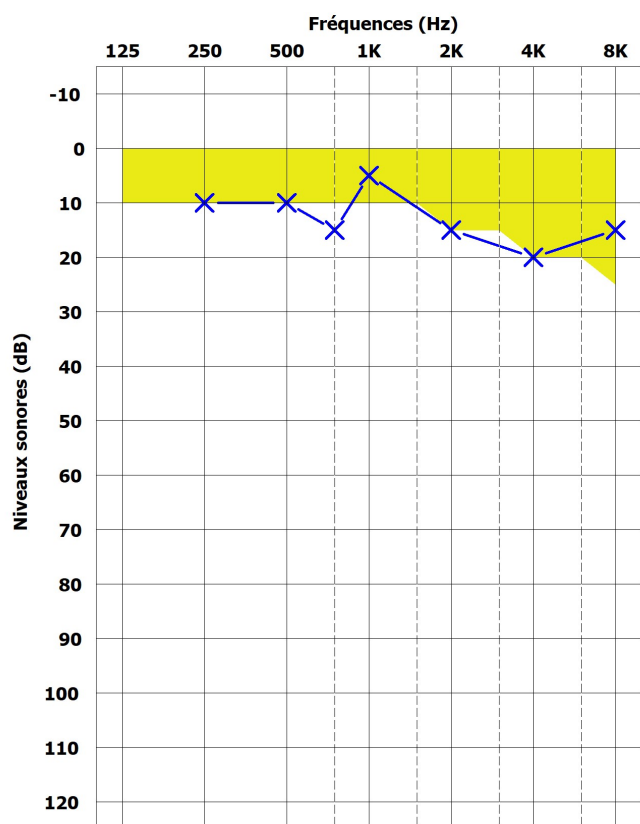

Oreille Gauche

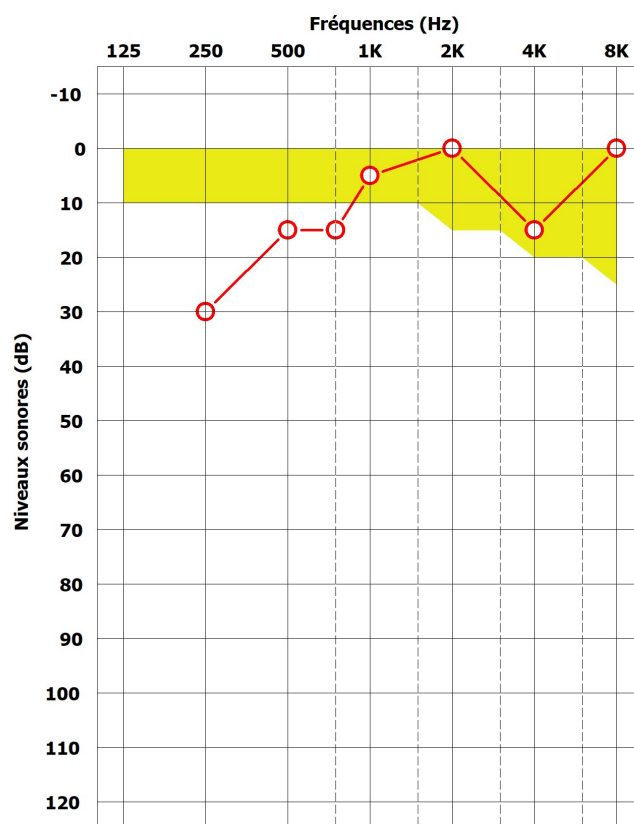

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	5		15		20		15
CA Droit		30	15	15	5		0		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes