



Données Patient		CHERIF LAMINE
Date de naissance	29/12/1993	
Age	30	
Société	CR18	
ID	24052817124791081	

Date du test: 28/05/2024 17:21:33
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

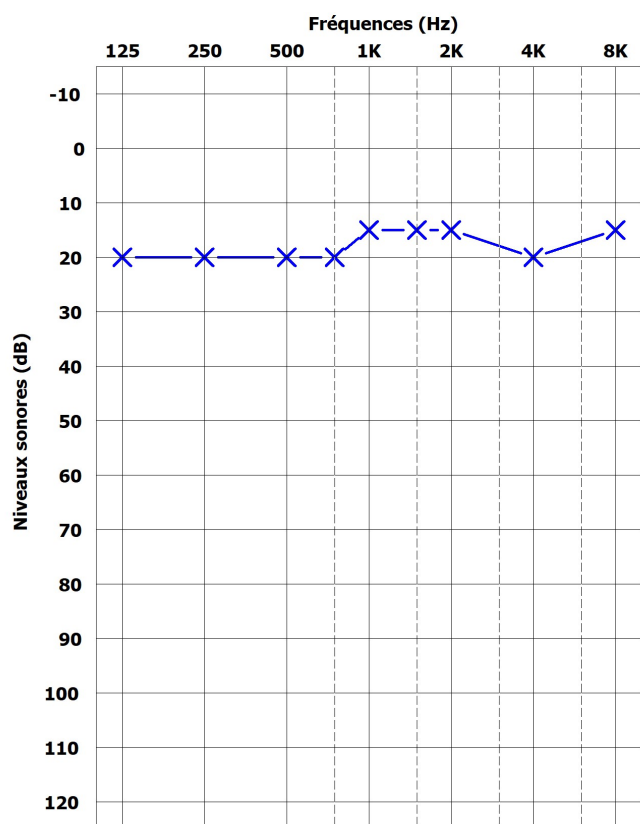

Oreille Gauche

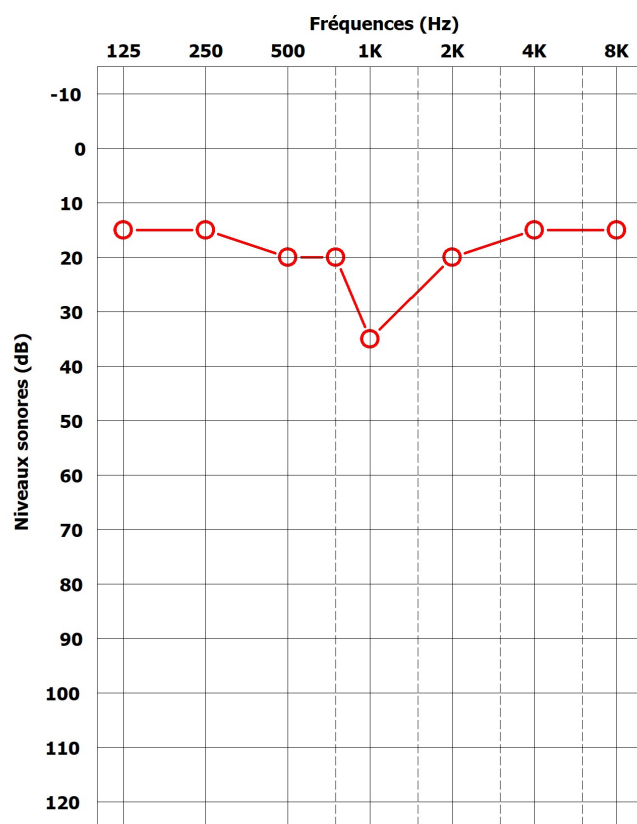

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	20	20	15	15	15		20		15
CA Droit	15	15	20	20	35		20		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes