


MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 12:08:57
Durée: 5mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TOURE LANSANA
Date de naissance	01/01/1980
Age	45
Société	CR18
ID	25030711543259566

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

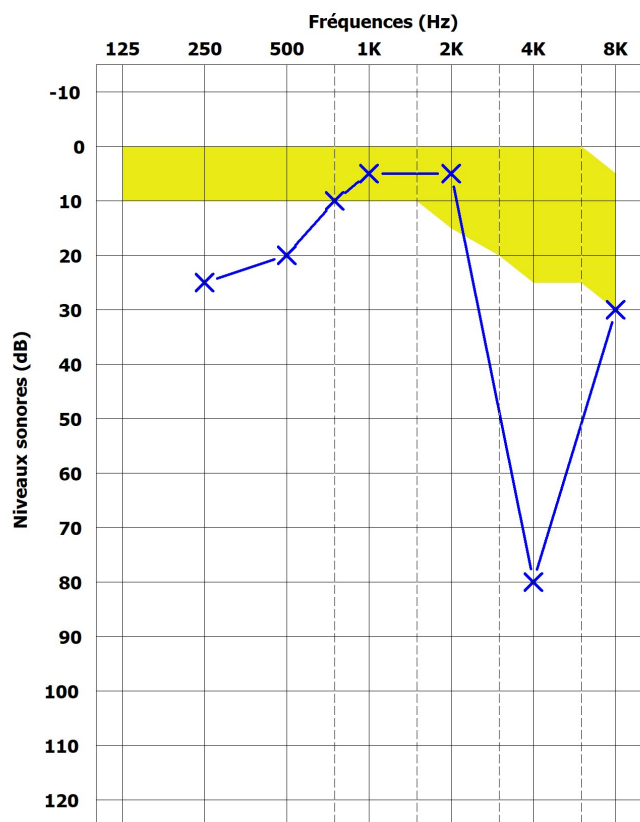

Oreille Gauche

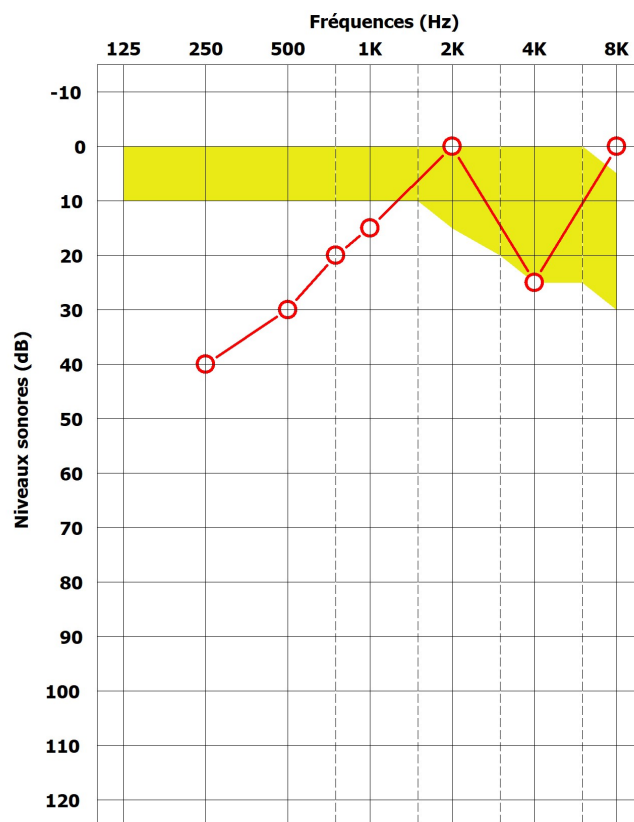

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	10	5		5		80		30
CA Droit		40	30	20	15		0		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes