

MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 17:44:24

Durée: 5mn 09s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BANGOURA OUSMANE
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24092917395285550

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

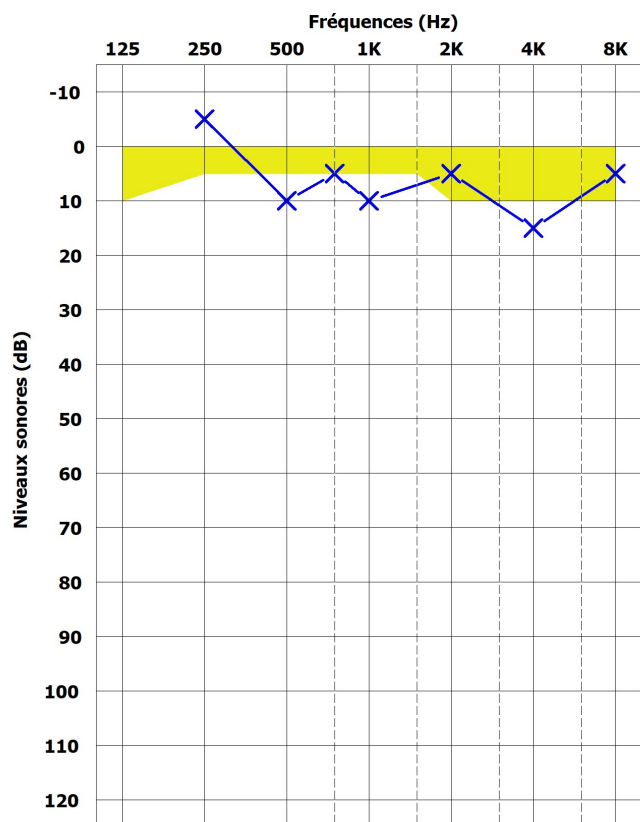

Oreille Gauche

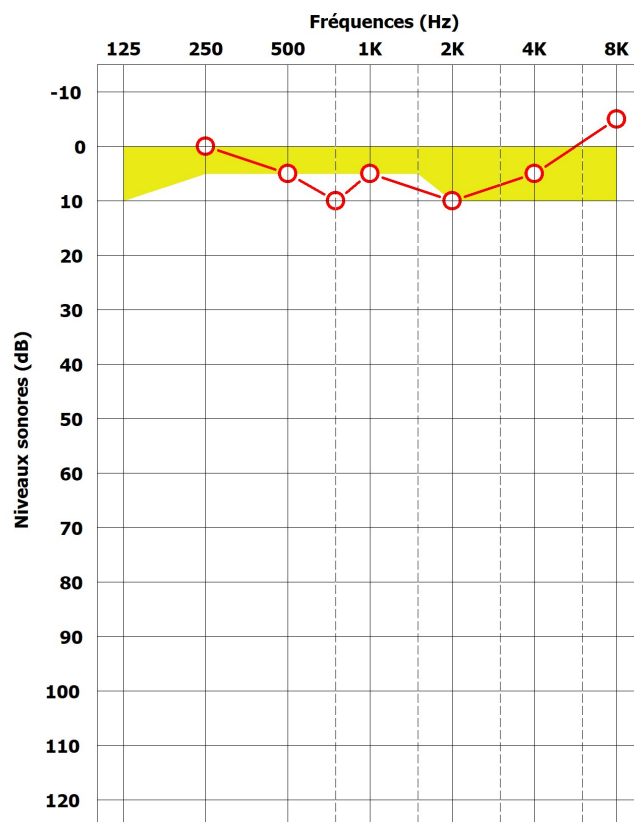

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10	5	10		5		15		5
CA Droit		0	5	10	5		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes