

MEDVIE BEYLA


Date du test: 21/12/2024 13:12:47

Durée: 6mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SANOH SIDIKI
Date de naissance	01/01/1995	
Age	29	
Société	CR18	
ID	24122113111853384	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

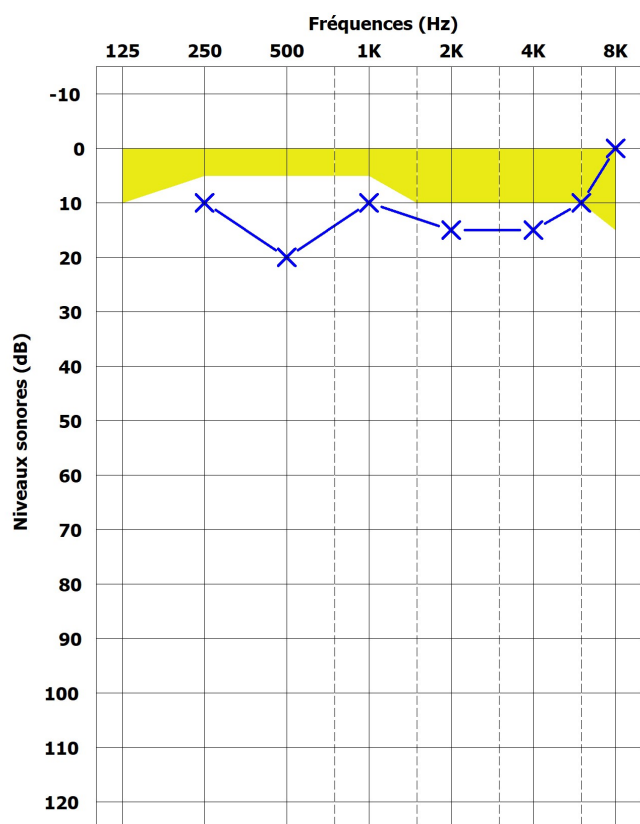

Oreille Gauche

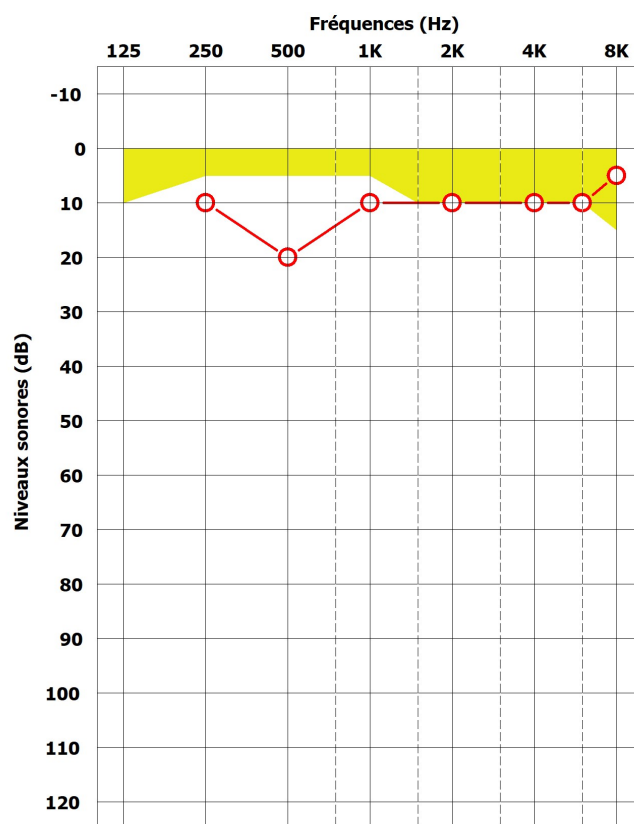

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20		10		15		15	10	0
CA Droit		10	20		10		10		10	10	5

Calcul de perte		PAM
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes