



Données Patient	CAMARA MOUSSA
Date de naissance	30/12/1996
Age	27
Société	CR18
ID	24050718425707217

Date du test: 07/05/2024 18:49:58
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

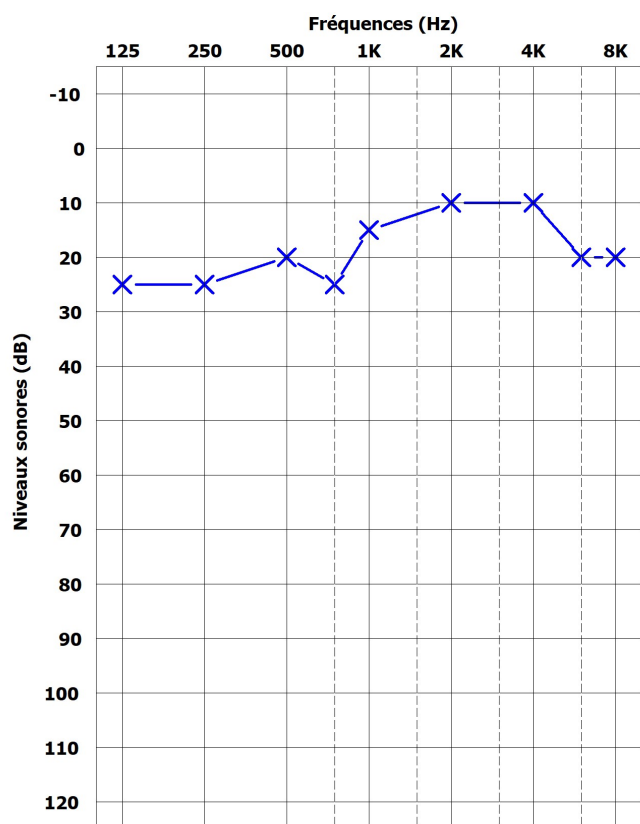

Oreille Gauche

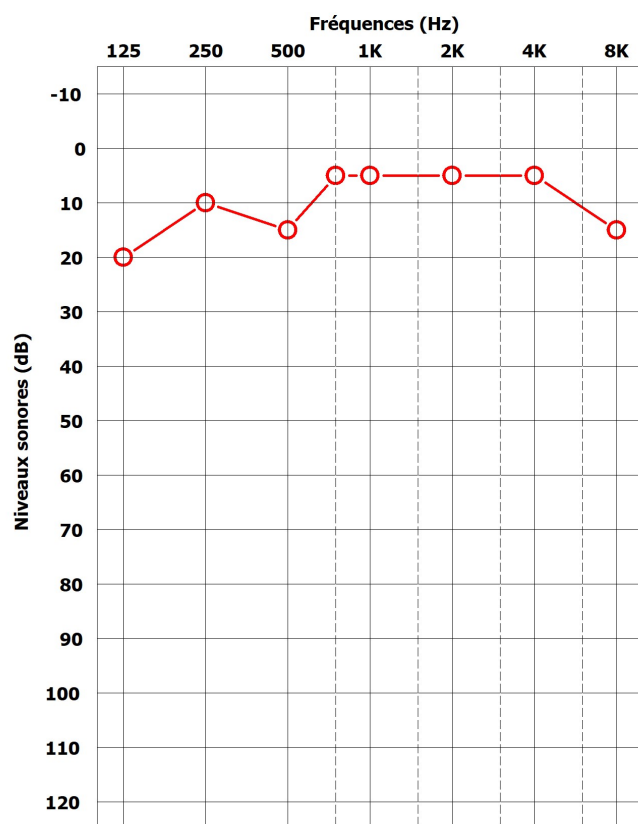

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	20	25	15		10		10	20	20
CA Droit	20	10	15	5	5		5		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes