

MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 16:02:45

Durée: 6mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIAKITE IBRAHIMA
Date de naissance	01/01/2000	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24030415594160074	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

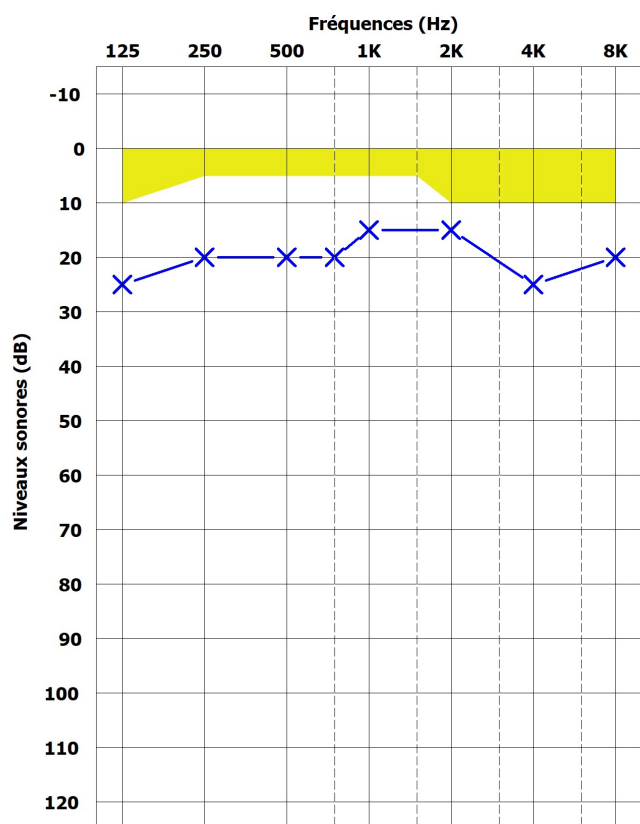

Oreille Gauche

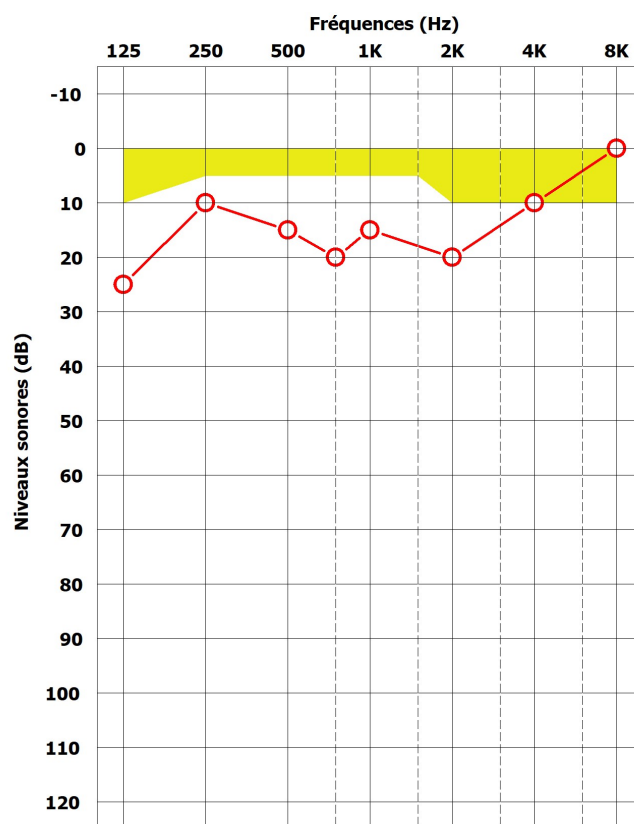

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	20	15		15		25		20
CA Droit	25	10	15	20	15		20		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes