


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 12:31:21
Durée: 3mn 46s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TOURE MANINGBE	
Date de naissance	07/07/1992
Age	32
Société	CR18
ID	25031512204873073

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

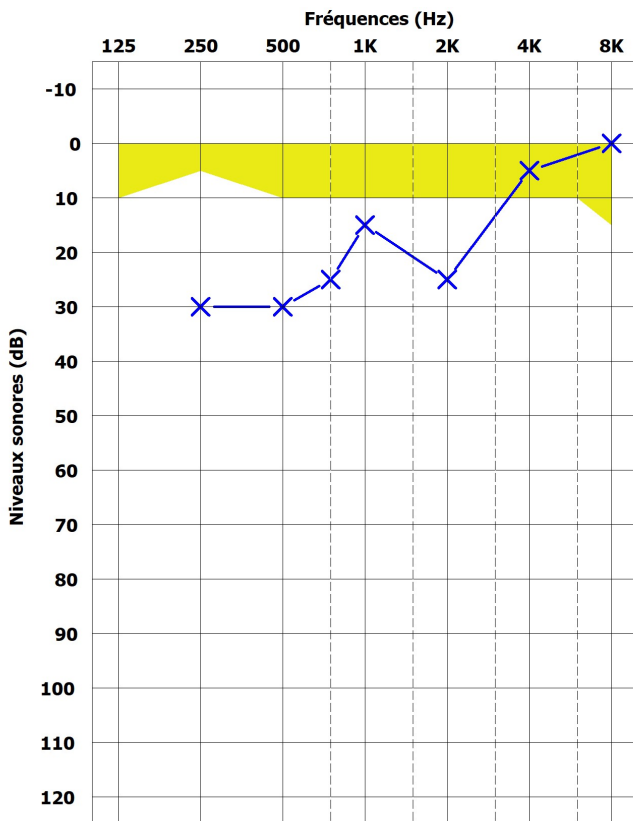

Oreille Gauche

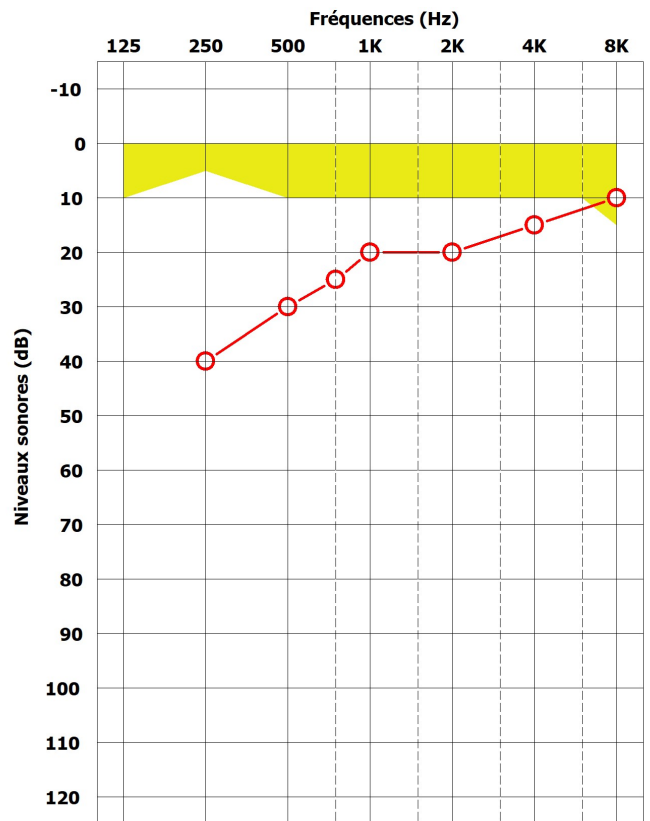

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	15		25		5		0
CA Droit		40	30	25	20		20		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes