

MEDVIE


Date du test: 22/04/2024 17:24:47

Durée: 11mn 05s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SQUARE MOUSSA
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24042217215669845

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

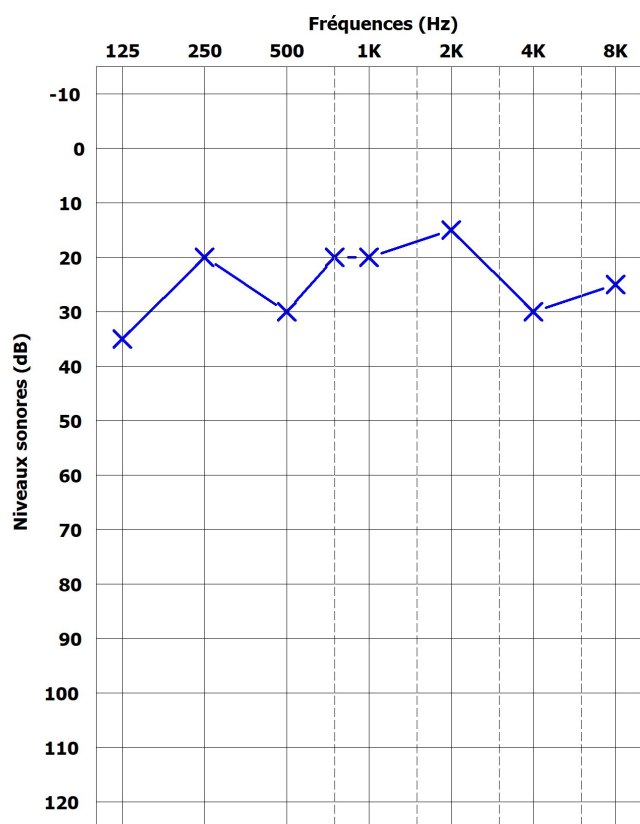

Oreille Gauche

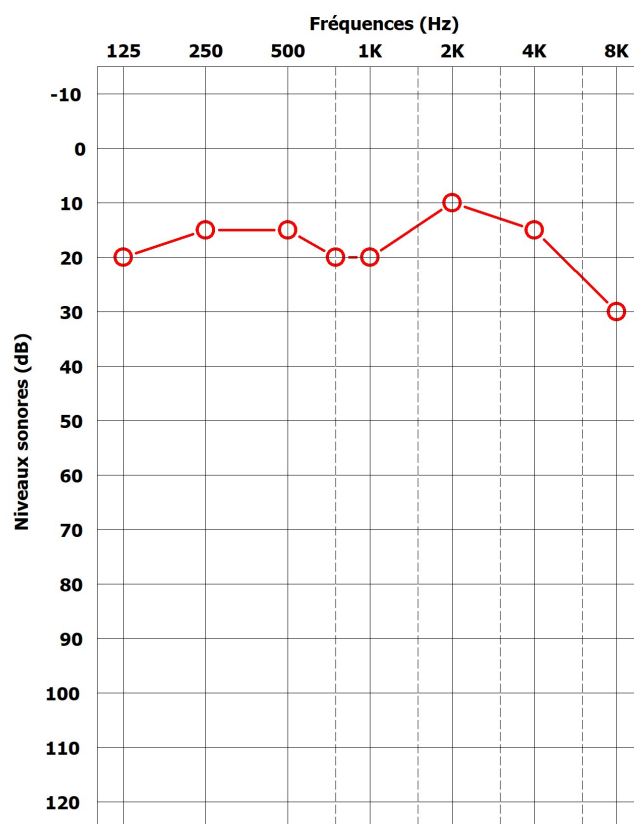

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	20	30	20	20		15		30		25
CA Droit	20	15	15	20	20		10		15		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes