

MEDVIE BEYLA


Date du test: 23/12/2024 14:01:56

Durée: 7mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KEITA ABOU
Date de naissance		01/01/1985
Age		39
Société		CR18
ID		24122314005459336

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

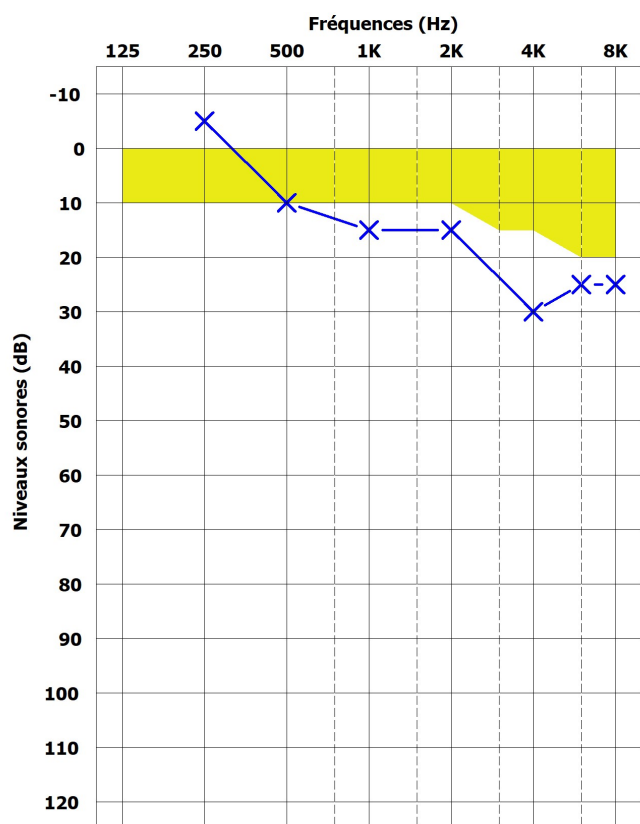

Oreille Gauche

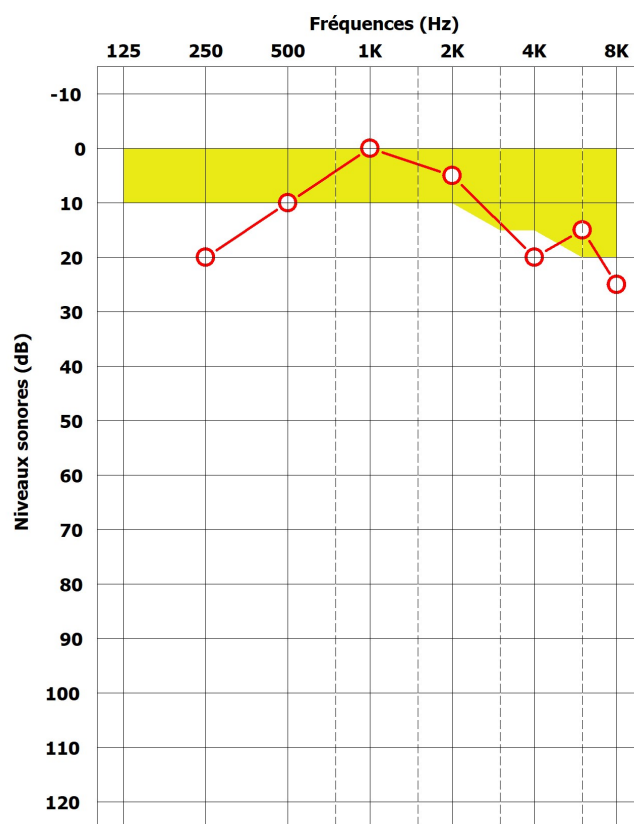

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10		15		15		30	25	25
CA Droit		20	10		0		5		20	15	25

Calcul de perte		PAM
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes