



Données Patient		CONDE MOUSSA
Date de naissance	01/01/2003	
Age	21	
Société	CR18	
ID	24050511441246749	

Date du test: 05/05/2024 11:48:37
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

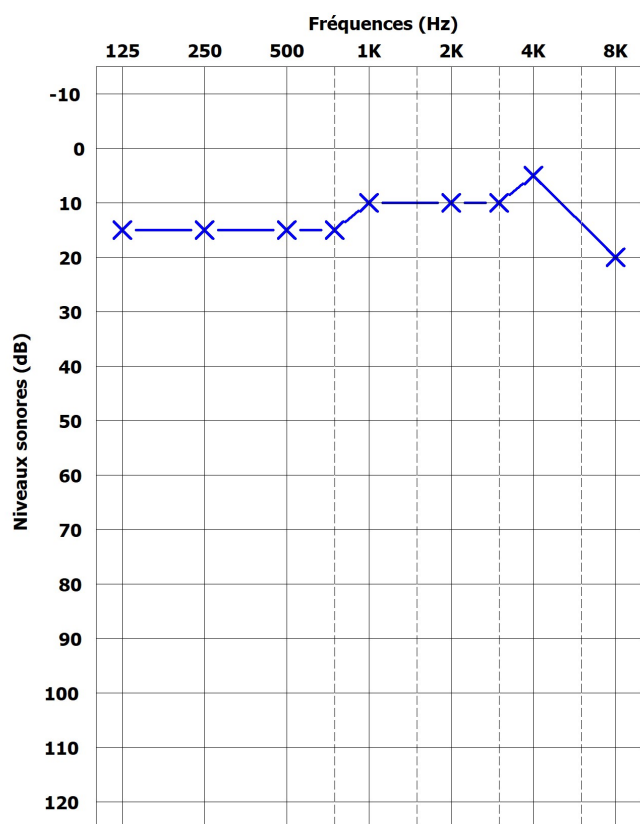

Oreille Gauche

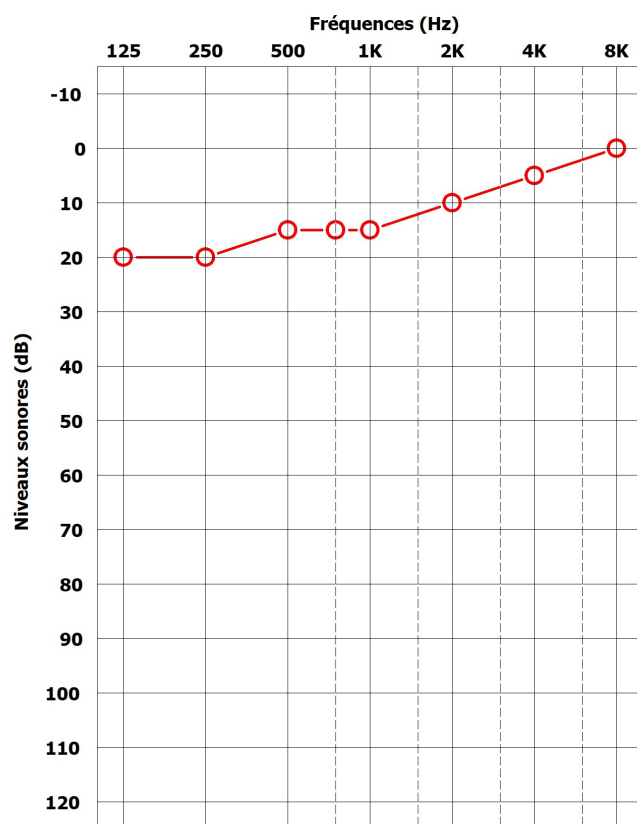

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	15	15	10		10	10	5		20
CA Droit	20	20	15	15	15		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes