

MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 18:04:37

Durée: 12mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA YAYA	
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24032917442350970

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

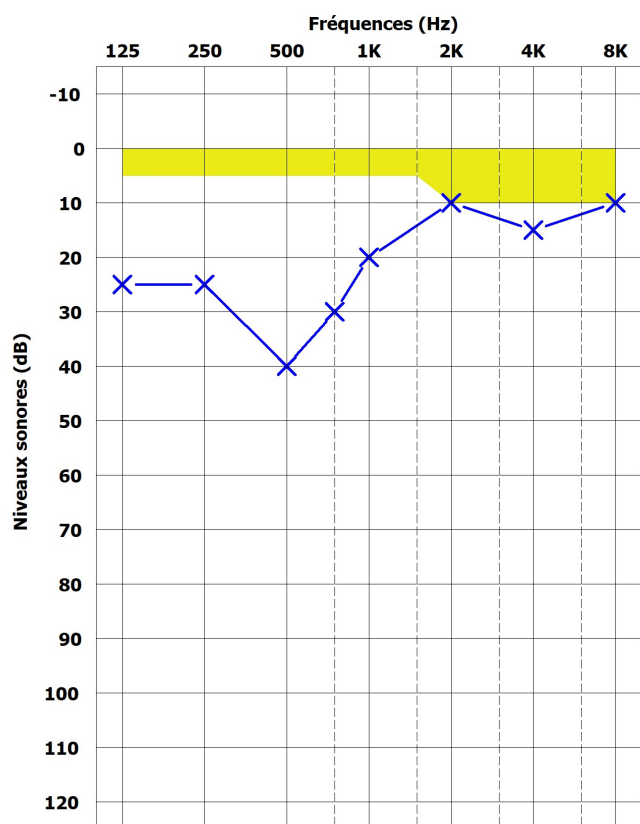

Oreille Gauche

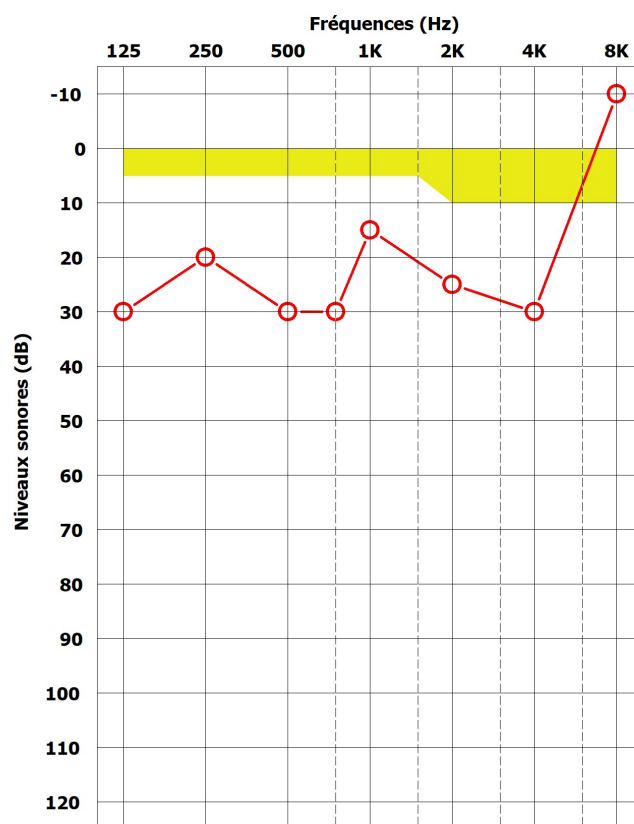

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	40	30	20		10		15		10
CA Droit	30	20	30	30	15		25		30		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes