

MEDVIE BEYLA


Date du test: 21/12/2024 12:51:31

Durée: 7mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOW THIERNO ALIOU	
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24122112500006558

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

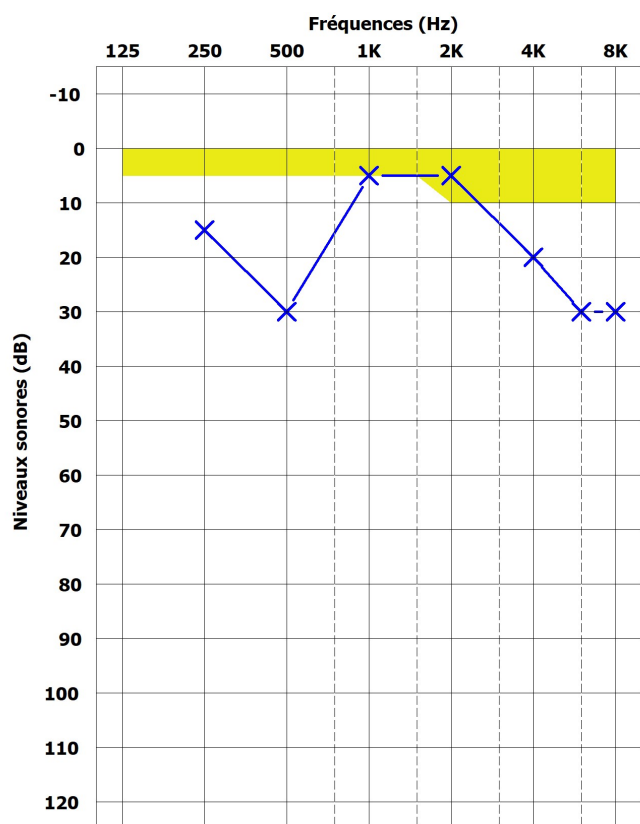

Oreille Gauche

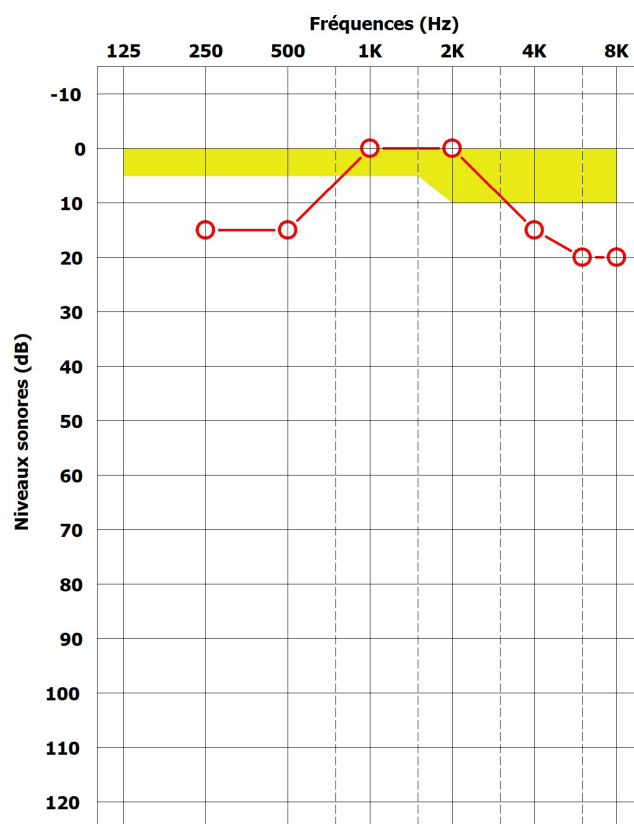

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	30		5		5		20	30	30
CA Droit		15	15		0		0		15	20	20

Calcul de perte		PAM
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes