

MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 11:49:31

Durée: 5mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIOUBATE SEYDOUBA	
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	CR18
ID	24031811464249716

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

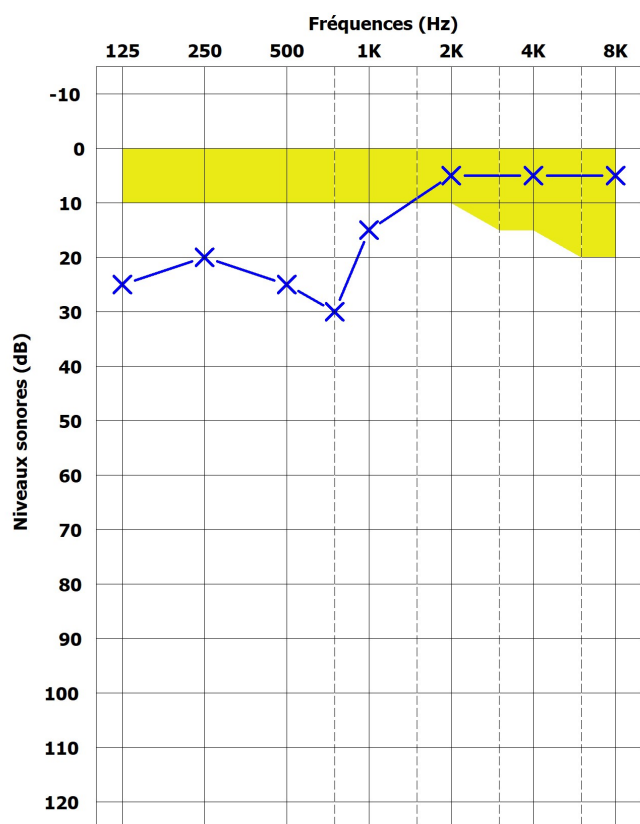

Oreille Gauche

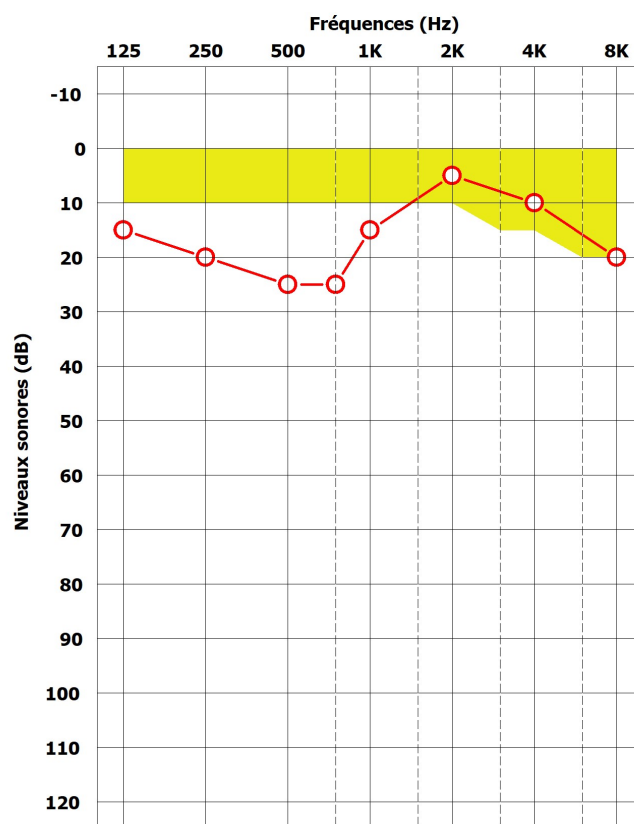

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	25	30	15		5		5		5
CA Droit	15	20	25	25	15		5		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes