


MEDVIE


Date du test: 03/07/2025 11:25:31
Durée: 5mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHENGMIN LIU	
Date de naissance	25/08/1976
Age	48
Société	CR18
ID	25070311194443887

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

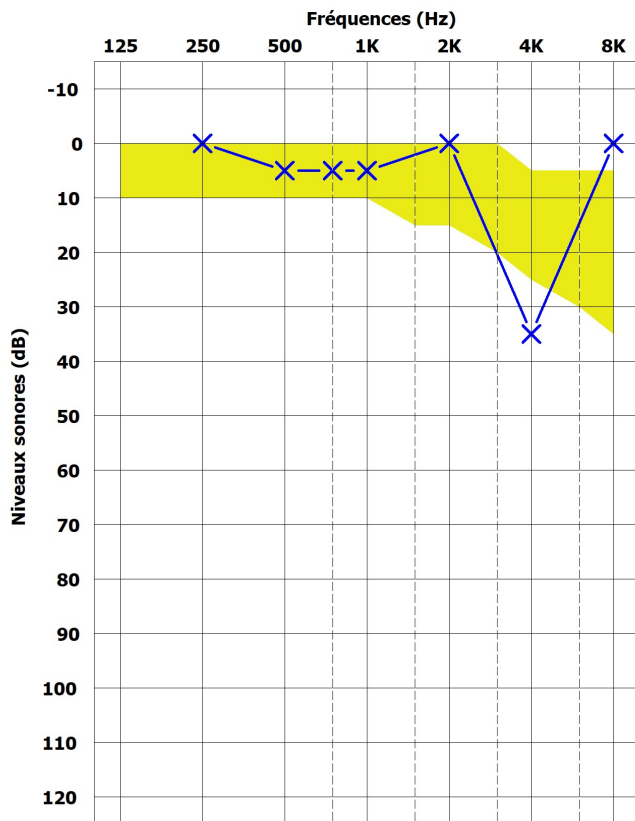

Oreille Gauche

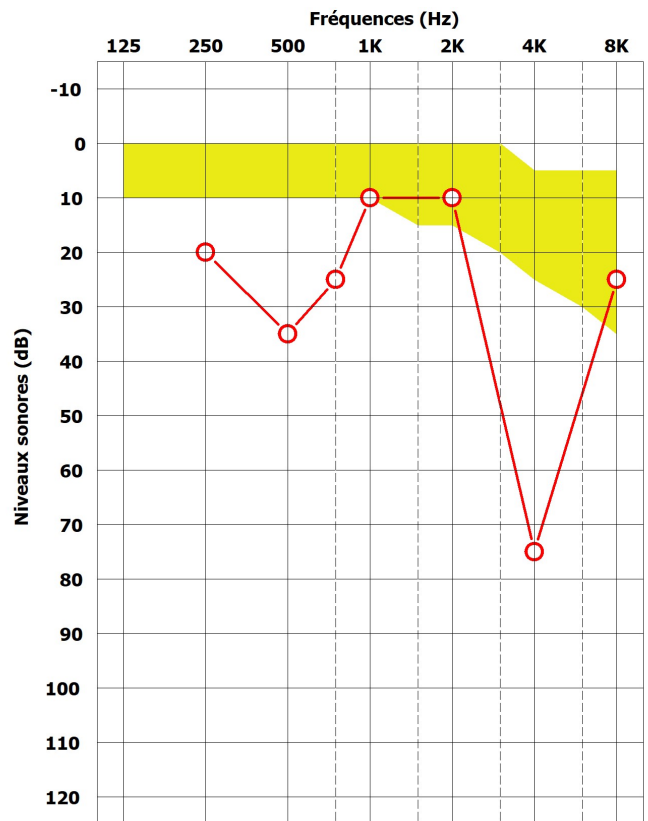

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	5	5		0		35		0
CA Droit		20	35	25	10		10		75		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	32,5 dB	---

Notes