

MEDVIE


Date du test: 10/03/2025 12:54:44

Durée: 4mn 32s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TOURE LANSANA
Date de naissance	01/01/1989
Age	36
Société	CR18
ID	25031012494477518

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

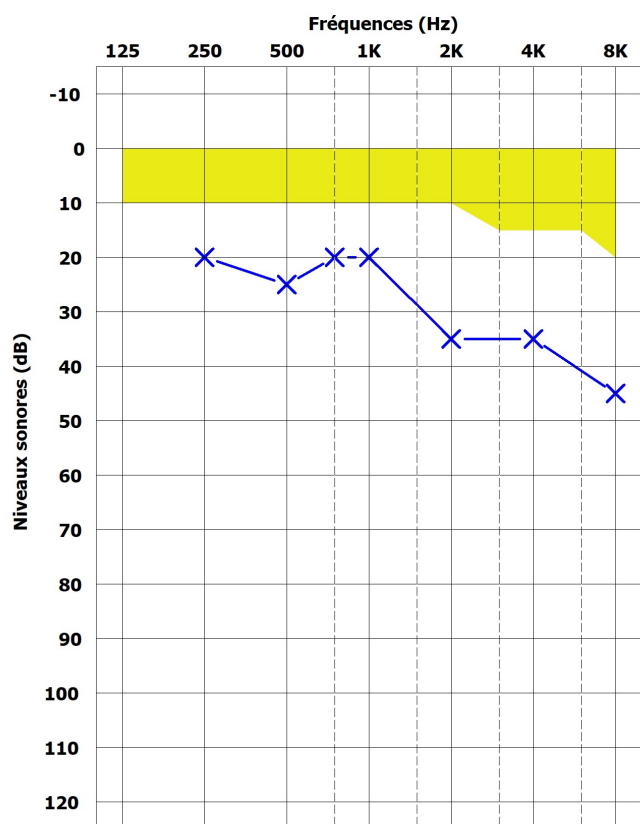

Oreille Gauche

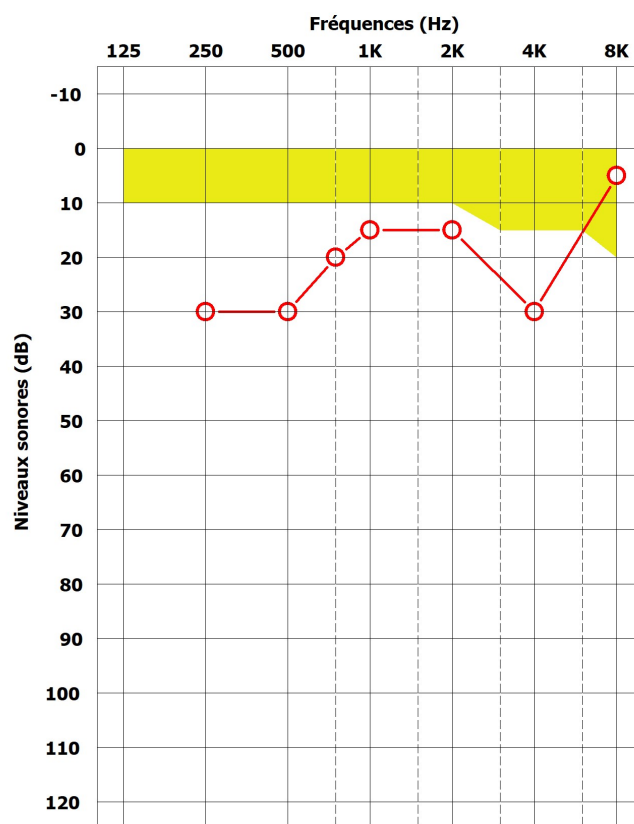

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	20	20		35		35		45
CA Droit		30	30	20	15		15		30		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes