

MEDVIE

Date du test: 09/04/2024 17:55:50

Durée: 12mn 22s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

KEÏTA SOUMAÏLA

Date de naissance 01/07/1983

Age 40

Société CR18


ID 24040917524858431

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

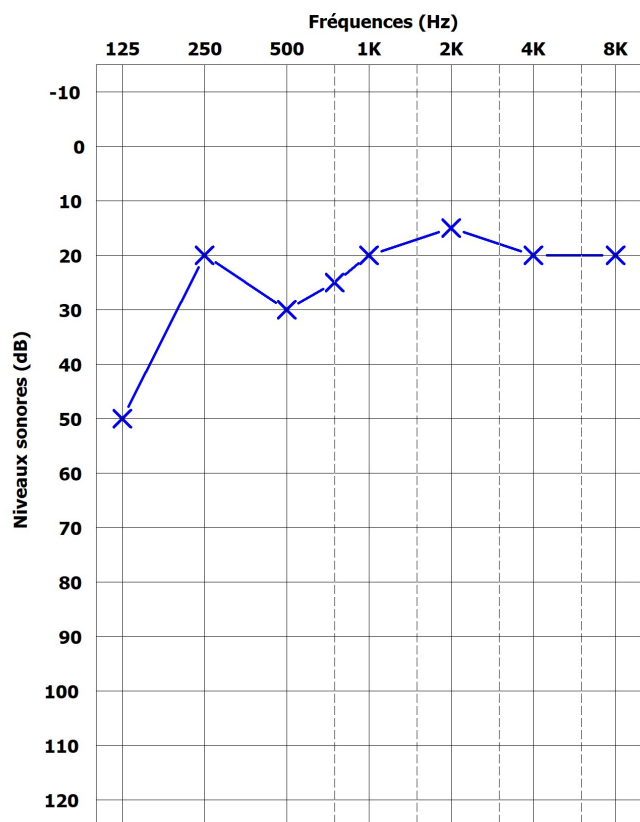

Oreille Gauche

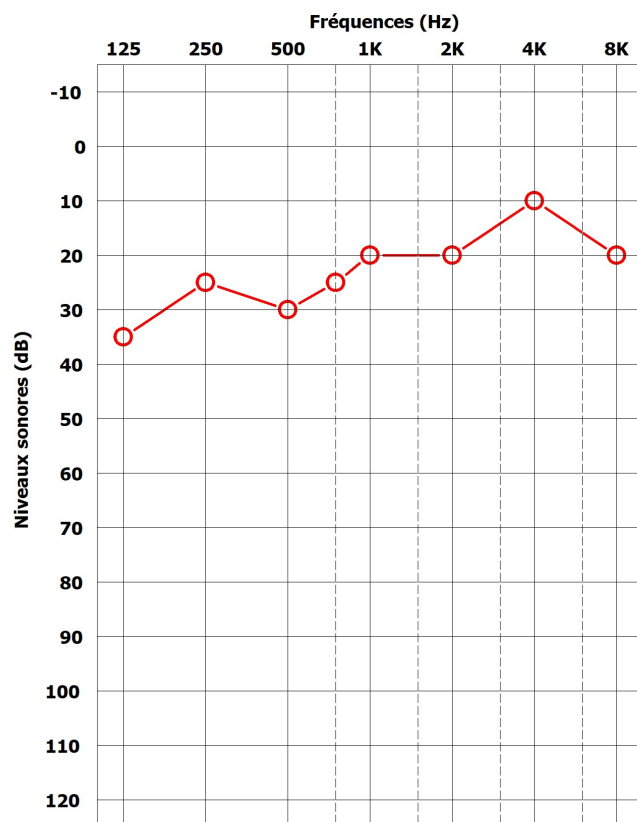

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	50	20	30	25	20		15		20		20
CA Droit	35	25	30	25	20		20		10		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes