

MEDVIE

Date du test: 16/05/2024 10:58:54

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

TRAORE LONCENY

Date de naissance 25/10/1997

Age 26

Société CR18


ID 24051610543416807

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

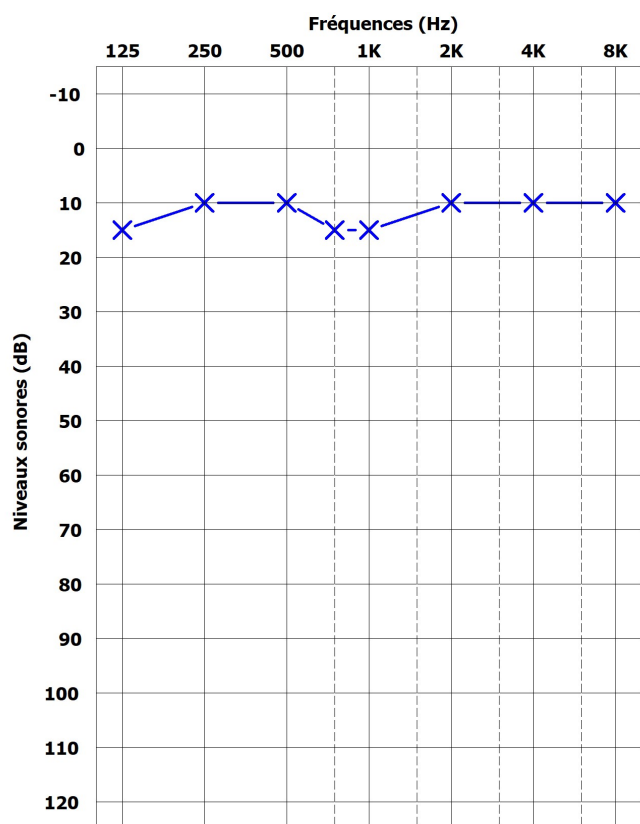

Oreille Gauche

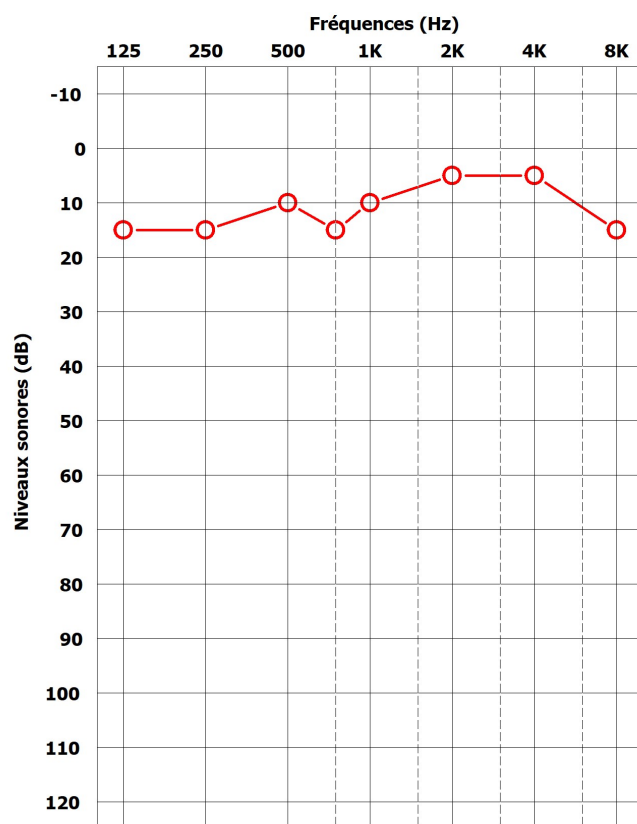

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	10	15	15		10		10		10
CA Droit	15	15	10	15	10		5		5		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes