


MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 16:27:59
Durée: 5mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MOHAMED	
Date de naissance	02/06/1986
Age	38
Société	CR18
ID	25030516013392609

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

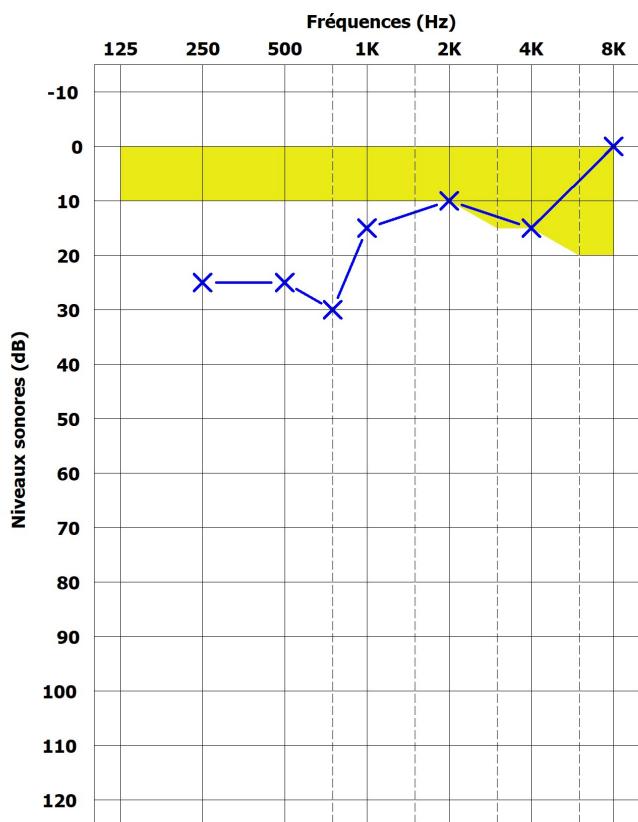

Oreille Gauche

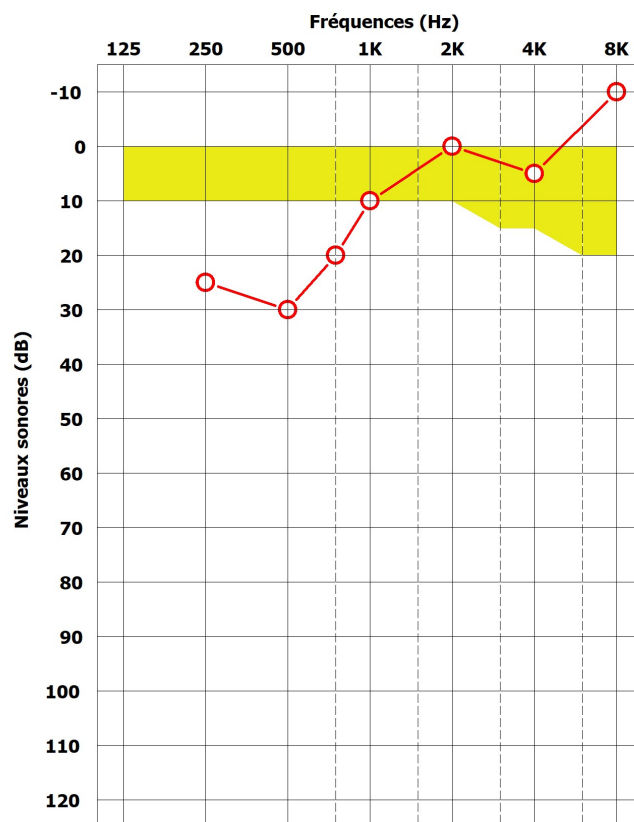

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	30	15		10		15		0
CA Droit		25	30	20	10		0		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes