

MEDVIE

Date du test: 03/07/2025 12:12:46

Durée: 4mn 42s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

ZUO XIAGUANG

Date de naissance

10/02/1982

Age

43

Société

CR18

ID

25070312094420556

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

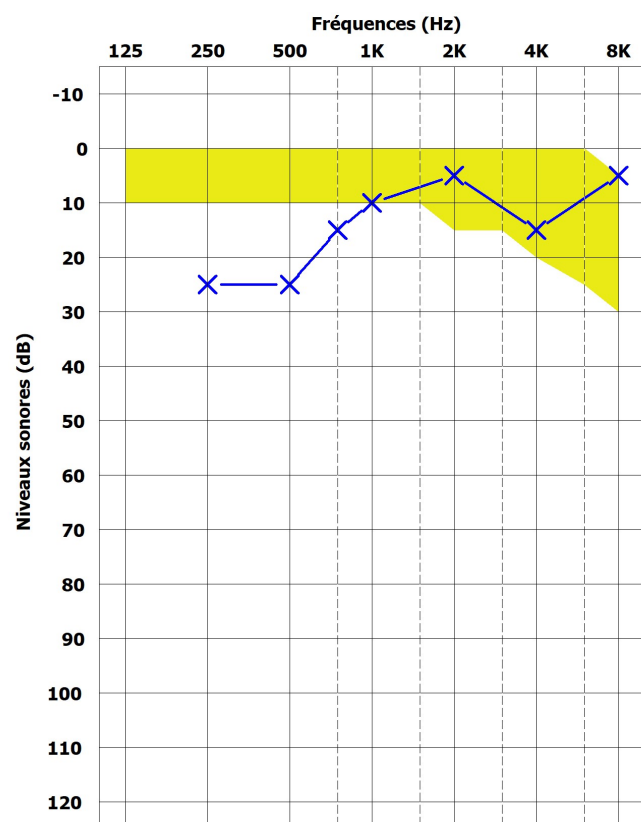

Oreille Gauche

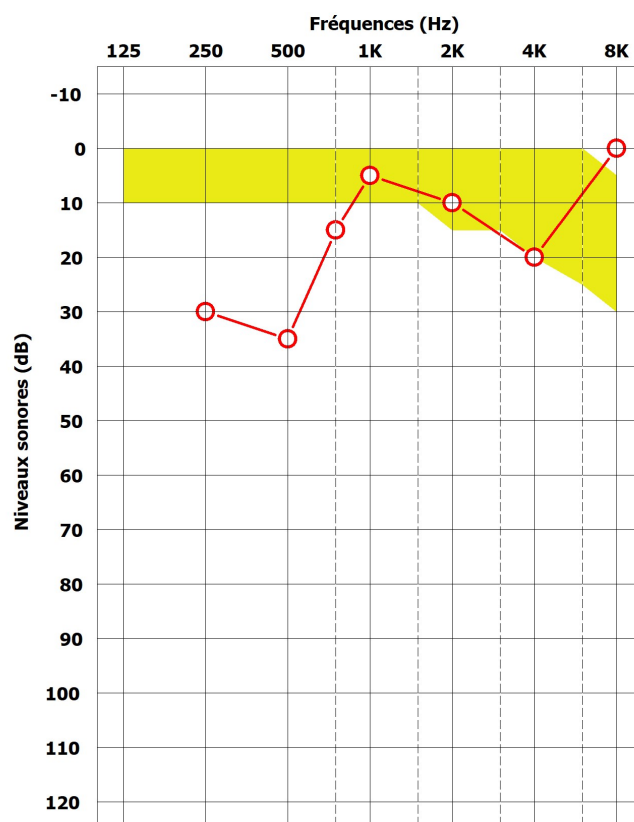

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	10		5		15		5
CA Droit		30	35	15	5		10		20		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes