



Données Patient		DJANKO KEÏTA
Date de naissance	06/03/1984	
Age	40	
Société	CR18	
ID	24050516334129923	

Date du test: 05/05/2024 17:42:37
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

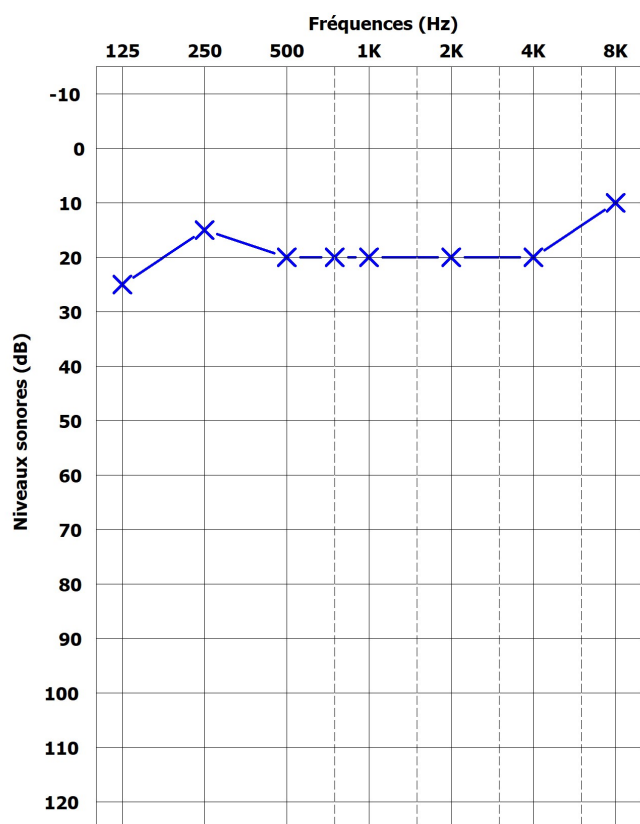

Oreille Gauche

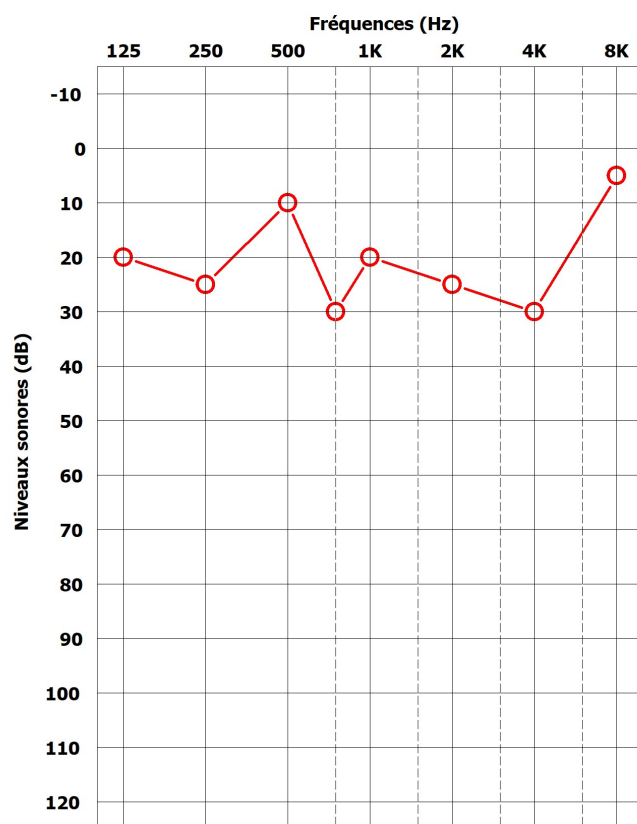

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	20	20	20		20		20		10
CA Droit	20	25	10	30	20		25		30		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes