


MEDVIE BEYLA


Date du test: 18/12/2024 13:40:09

Durée: 4mn 38s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

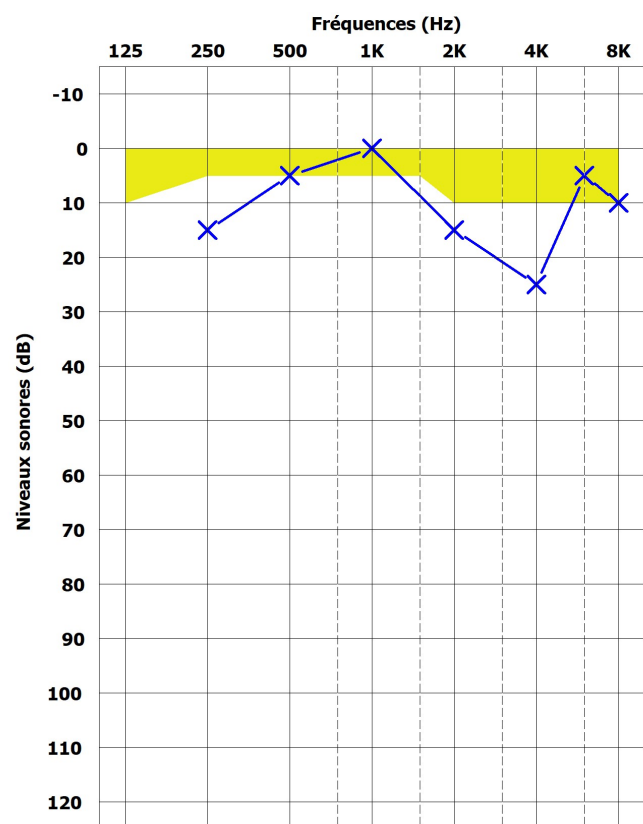

Oreille Gauche

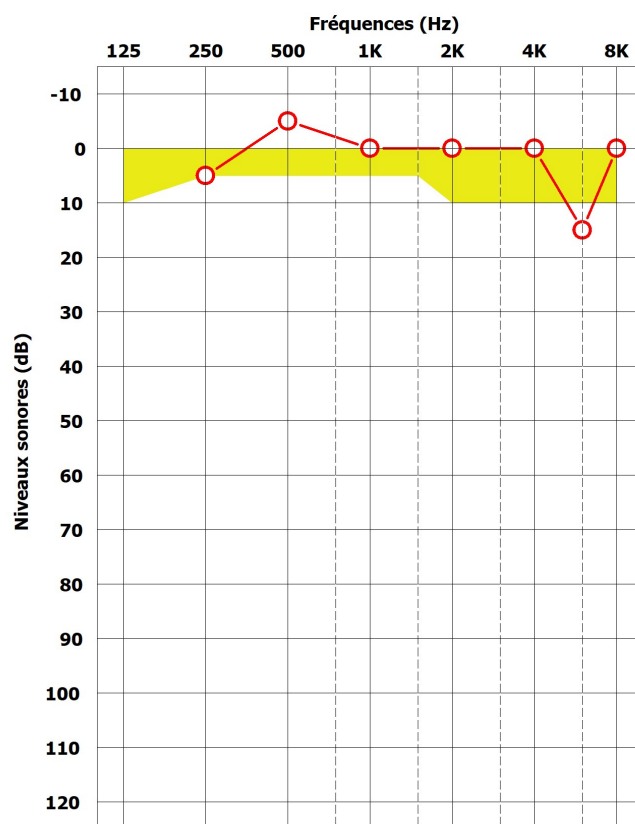

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 5   |     | 0  |     | 15 |    | 25 | 5  | 10 |
| CA Droit  |     | 5   | -5  |     | 0  |     | 0  |    | 0  | 15 | 0  |

Calcul de perte

|           | PAM |        |
|-----------|-----|--------|
| CA Gauche | --- | 0,0 dB |
| CA Droit  | --- | 0,0 dB |

Notes

Données Patient

**SIDIBE AMARA**

Date de naissance

01/01/2000

Age

24

Société

CR18

ID

24121813320980834

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021