

MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 16:07:28

Durée: 10mn 12s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KOUROUMA MORY
Date de naissance	01/01/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24050115590613217

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

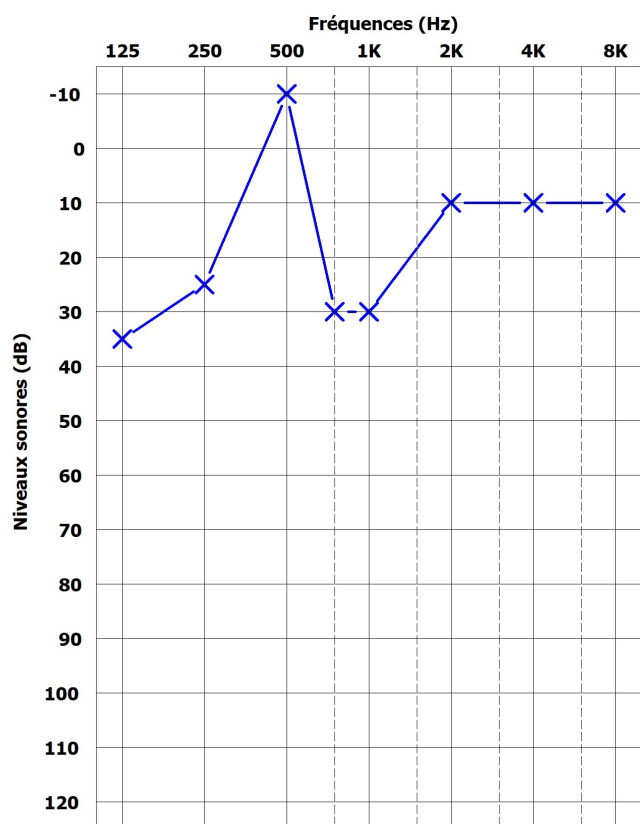

Oreille Gauche

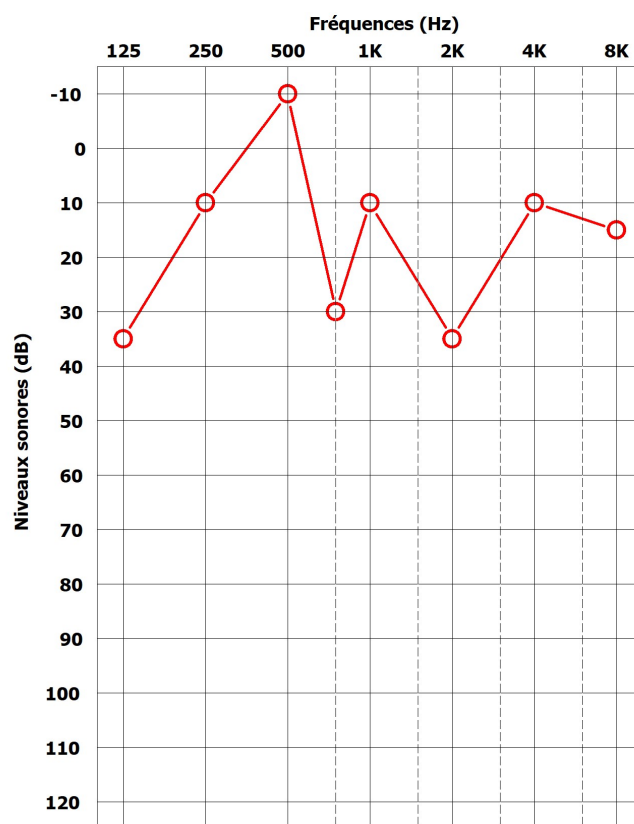

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	25	-10	30	30		10		10		10
CA Droit	35	10	-10	30	10		35		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes