


MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 14:34:46
Durée: 4mn 45s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEÏTA KARIKAN	
Date de naissance	21/12/1996
Age	27
Société	CR18
ID	24031814315192548

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

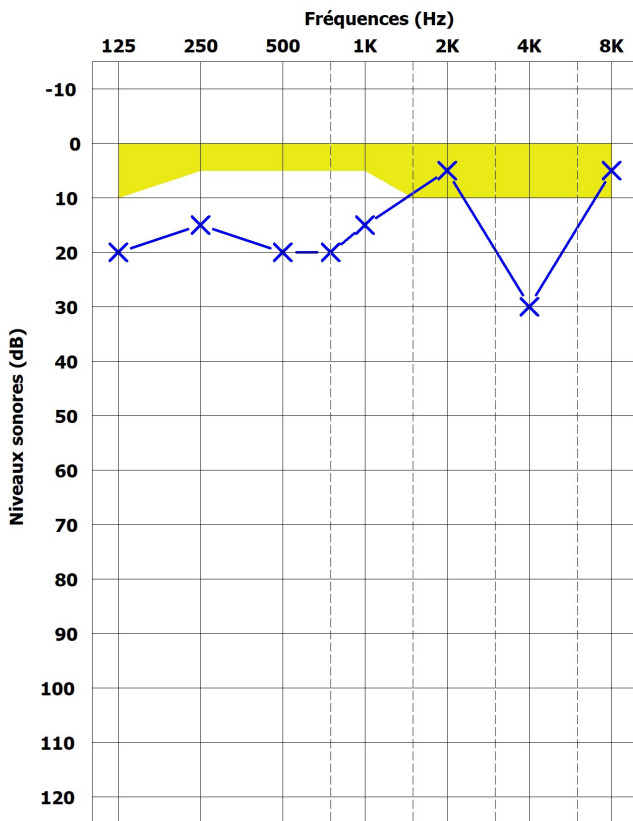

Oreille Gauche

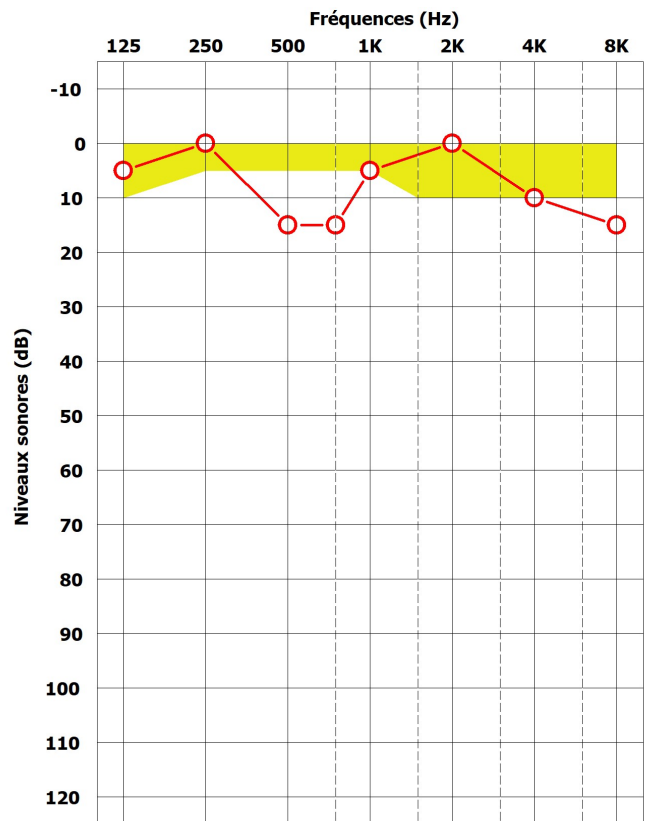

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	20	20	15		5		30		5
CA Droit	5	0	15	15	5		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes