

MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 12:46:59

Durée: 4mn 35s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE MORY
Date de naissance	03/08/1993	
Age	31	
Société	CR18	
ID	25031212442786886	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

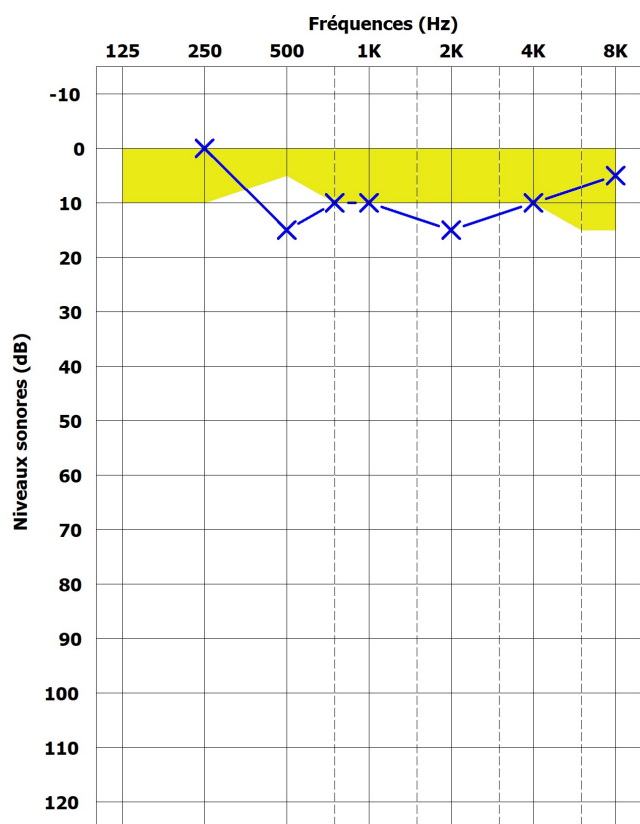

Oreille Gauche

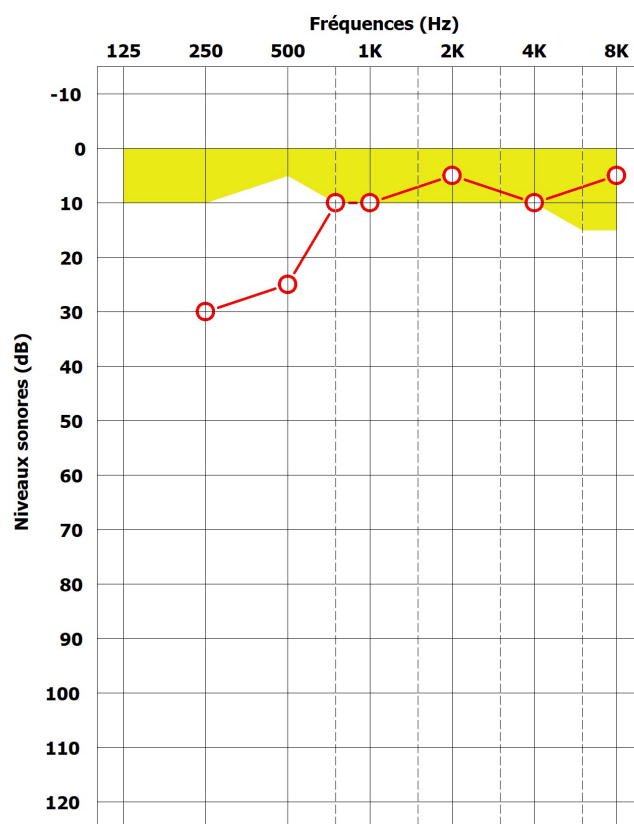

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15	10	10		15		10		5
CA Droit		30	25	10	10		5		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes