


MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 11:27:11
Durée: 3mn 50s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO SOULEYMANE	
Date de naissance	01/01/1991
Age	34
Société	CR18
ID	25030711261170740

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

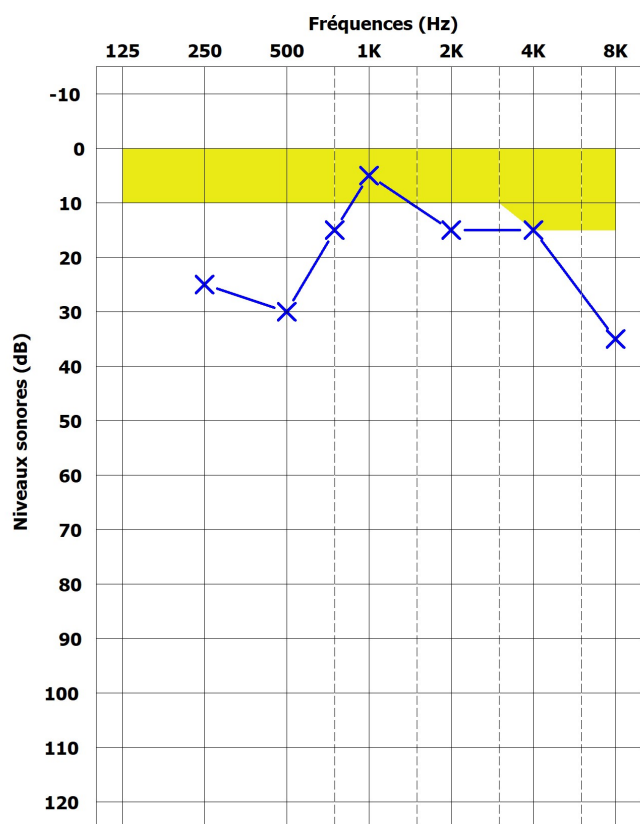

Oreille Gauche

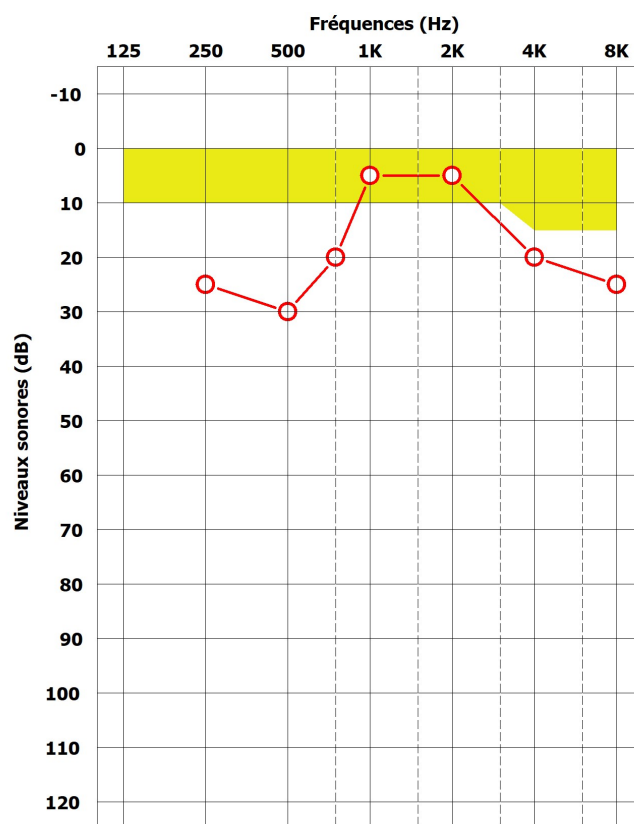

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	15	5		15		15		35
CA Droit		25	30	20	5		5		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes