

MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 13:41:04

Durée: 8mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SANGARE YOUSOUF
Date de naissance	25/01/1980
Age	44
Société	CR18
ID	24031413381121964

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

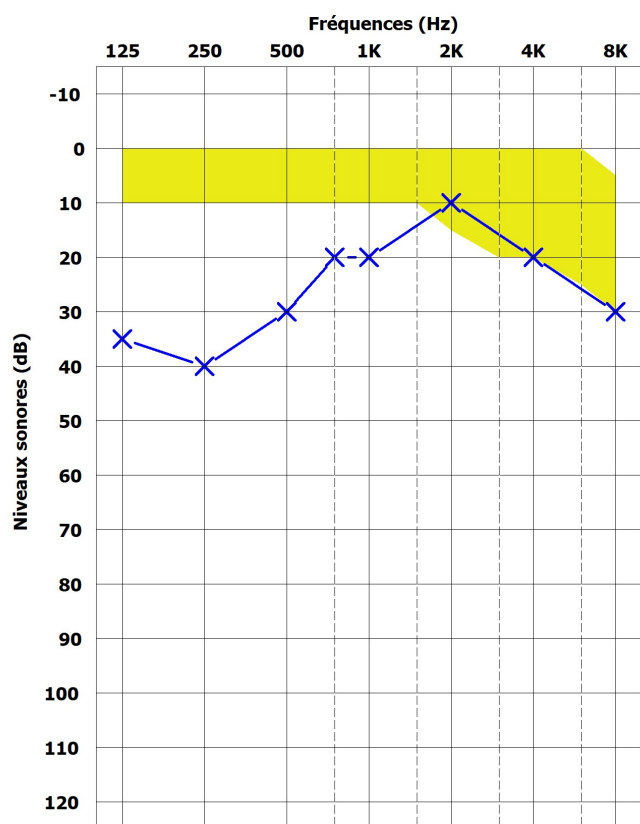

Oreille Gauche

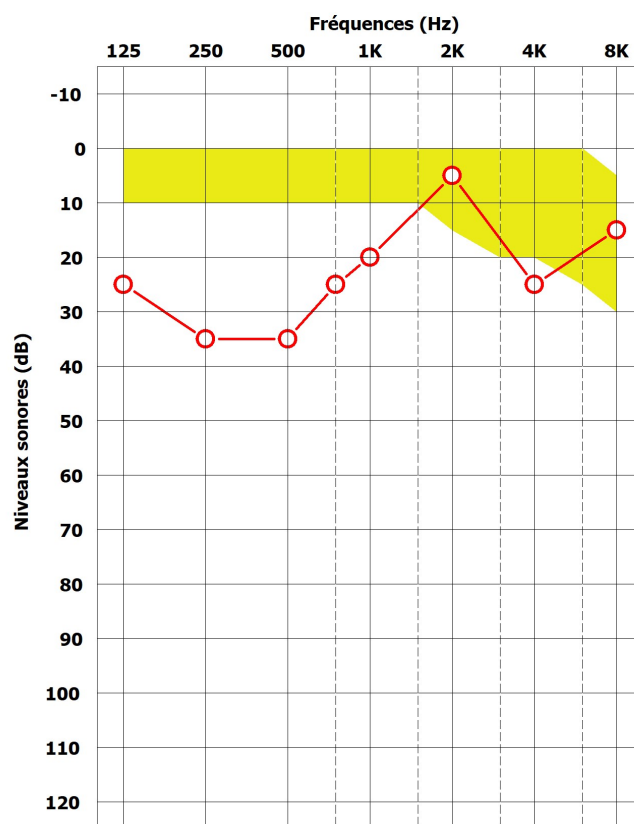

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	40	30	20	20		10		20		30
CA Droit	25	35	35	25	20		5		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes