


MEDVIE


Date du test: 03/04/2025 15:01:49
Durée: 4mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MA LIANCHENG	
Date de naissance	16/12/1966
Age	58
Société	CR18
ID	25040314512608797

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

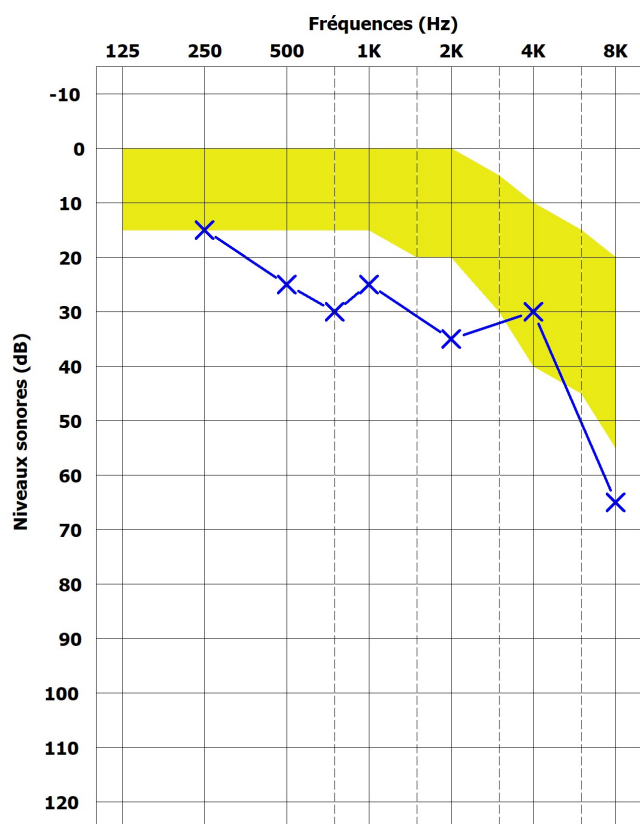

Oreille Gauche

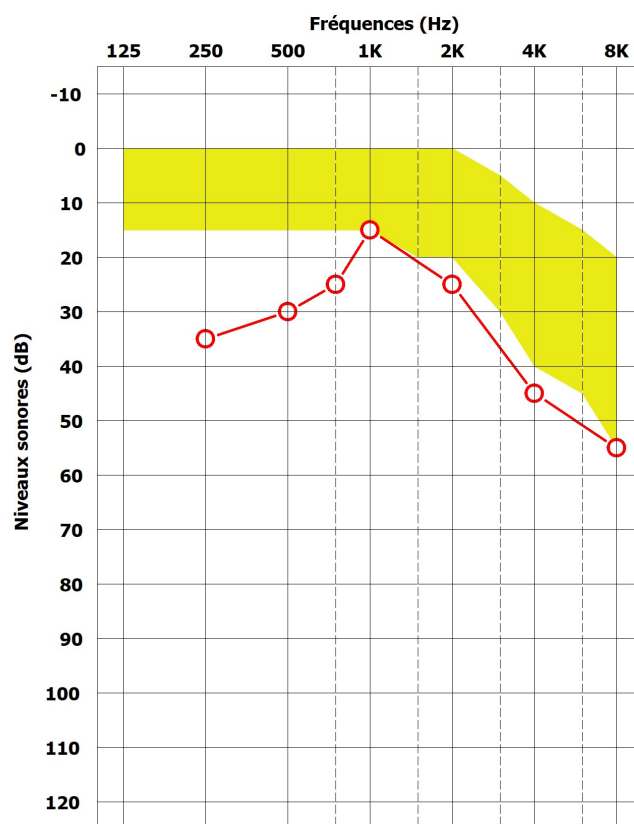

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	30	25		35		30		65
CA Droit		35	30	25	15		25		45		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes