

MEDVIE


Date du test: 24/04/2024 13:18:27

Durée: 10mn 49s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SIDIBE MABINTOU
Date de naissance	10/05/1979	
Age	44	
Société	CR18	
ID	24042413124238357	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

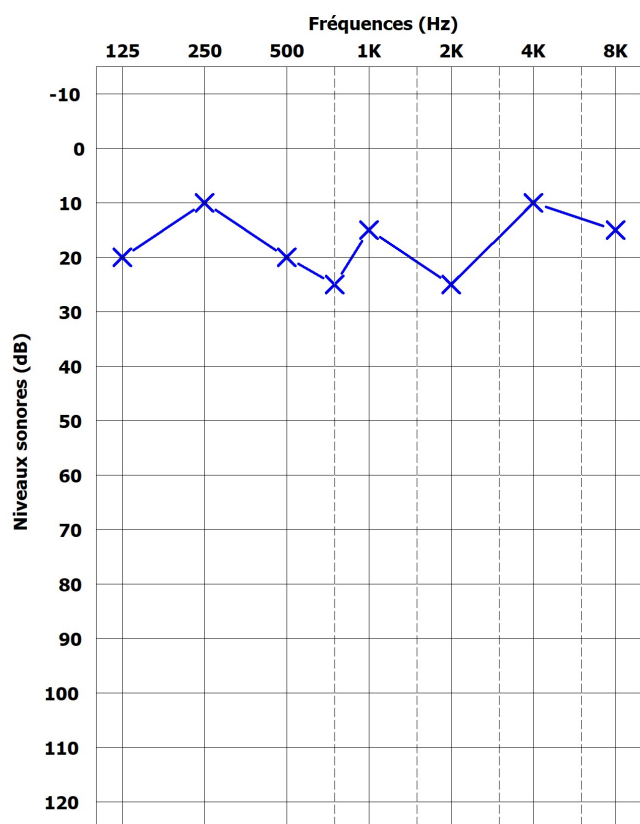

Oreille Gauche

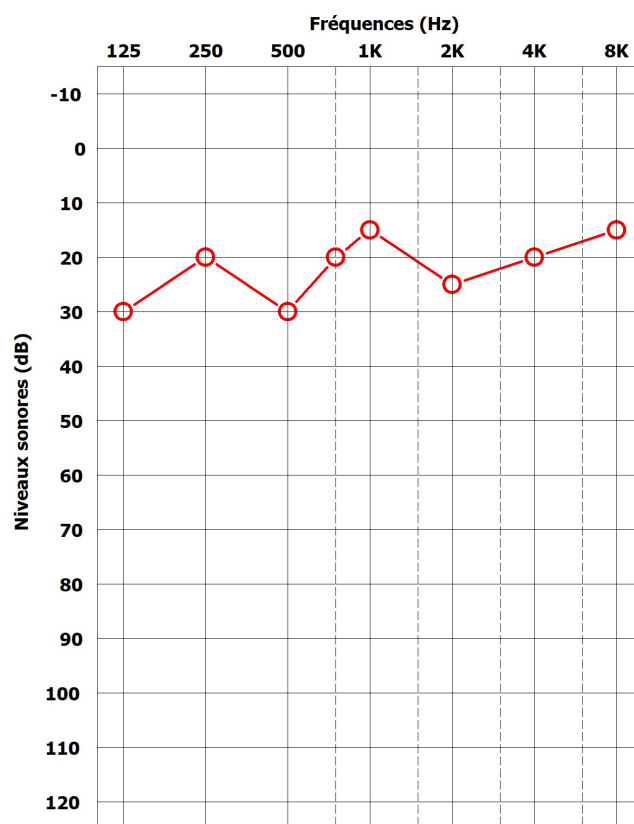

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	20	25	15		25		10		15
CA Droit	30	20	30	20	15		25		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes