


MEDVIE BEYLA


Date du test: 18/12/2024 12:34:53

Durée: 5mn 37s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

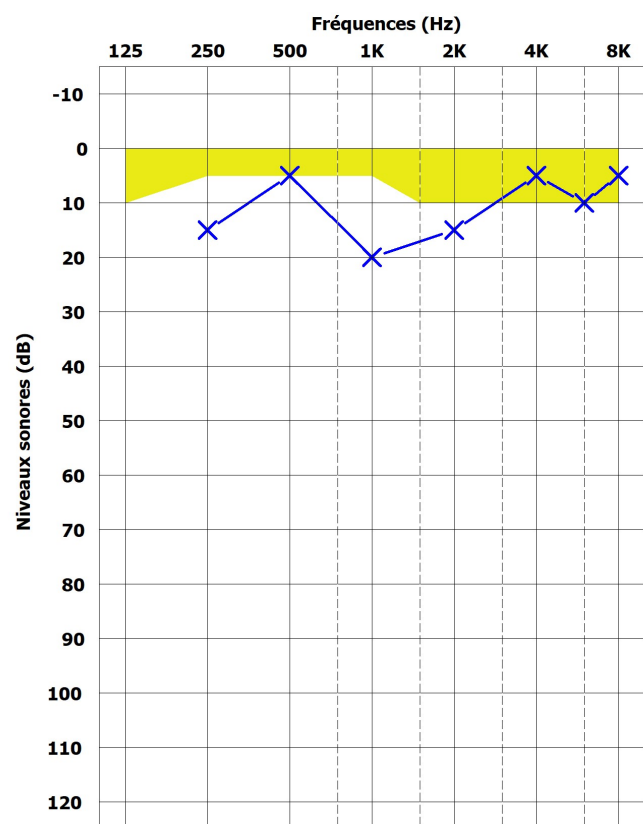

Oreille Gauche

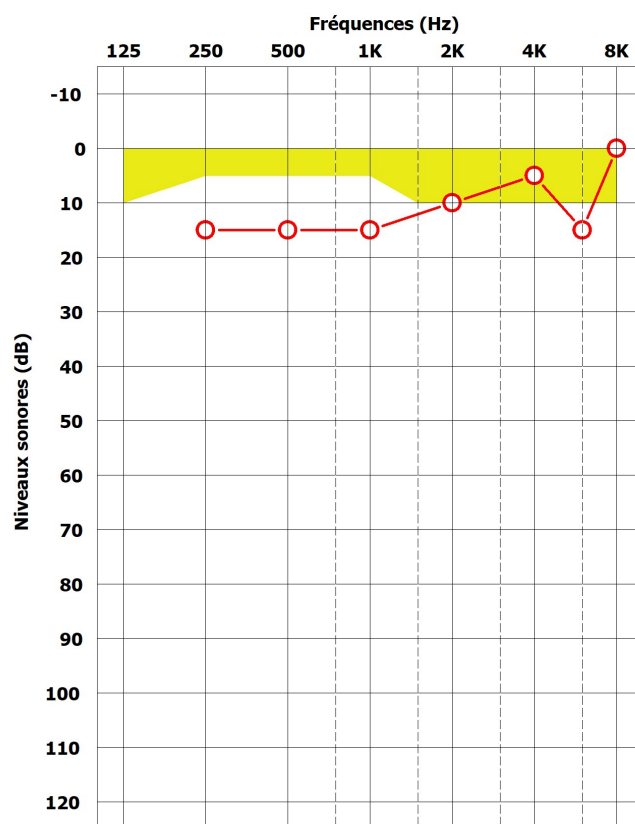

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	5		20		15		5	10	5
CA Droit		15	15		15		10		5	15	0

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	20,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes

Données Patient	DIABATE SIDIKI
Date de naissance	05/01/1996
Age	28
Société	CR18
ID	24121812223158828

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021