


MEDVIE


Date du test: 09/04/2025 14:28:47
Durée: 4mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZHANG DAPENG	
Date de naissance	26/01/1995
Age	30
Société	CR18
ID	25040914270526056

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

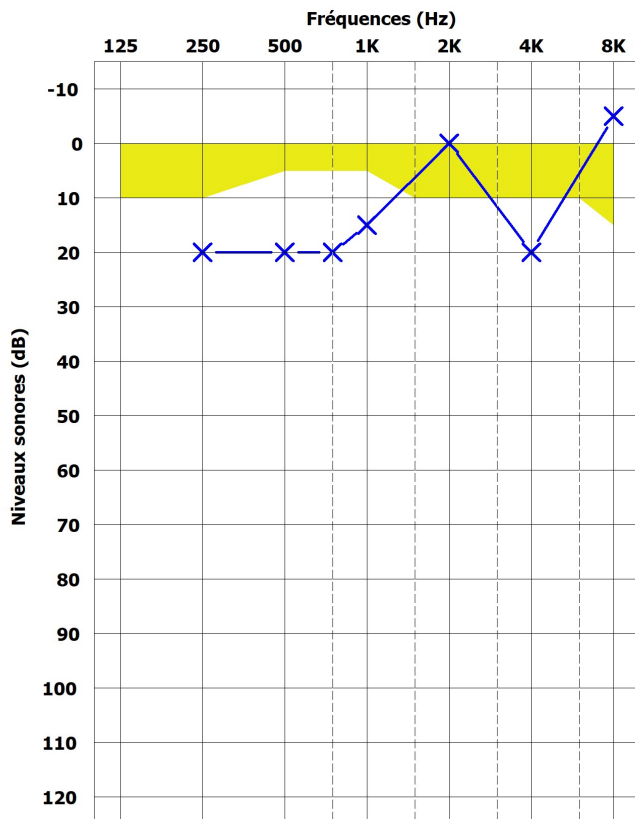

Oreille Gauche

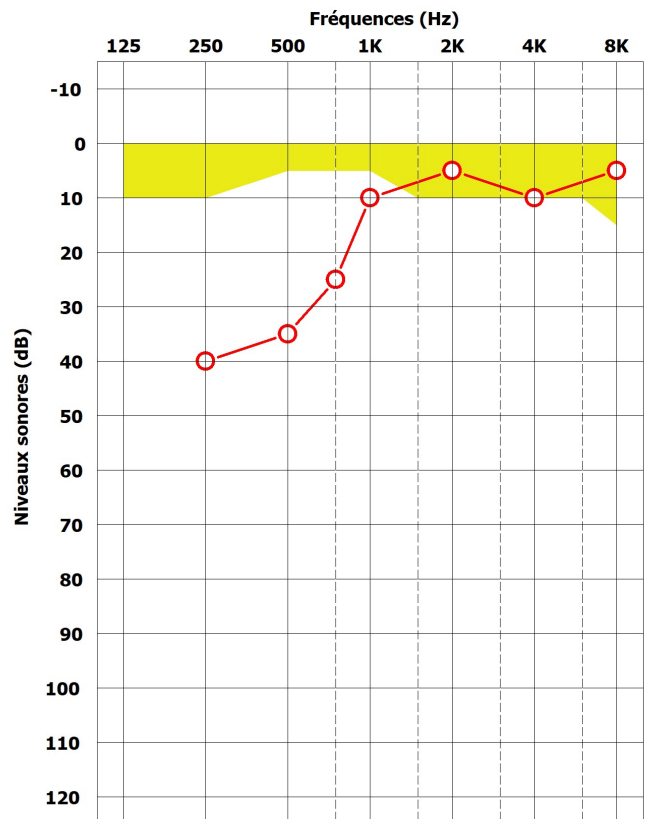

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	20	15		0		20		-5
CA Droit		40	35	25	10		5		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes