


MEDVIE

Date du test: 18/03/2024 15:33:20

Durée: 6mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

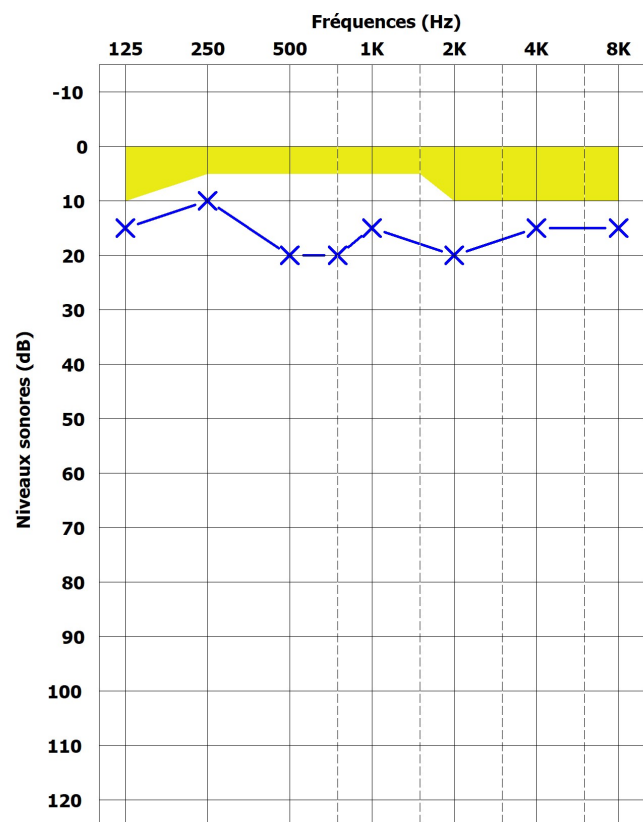

Oreille Gauche

Données Patient	
KOMARA SIDIKI	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CR18
ID	24031815305223881

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

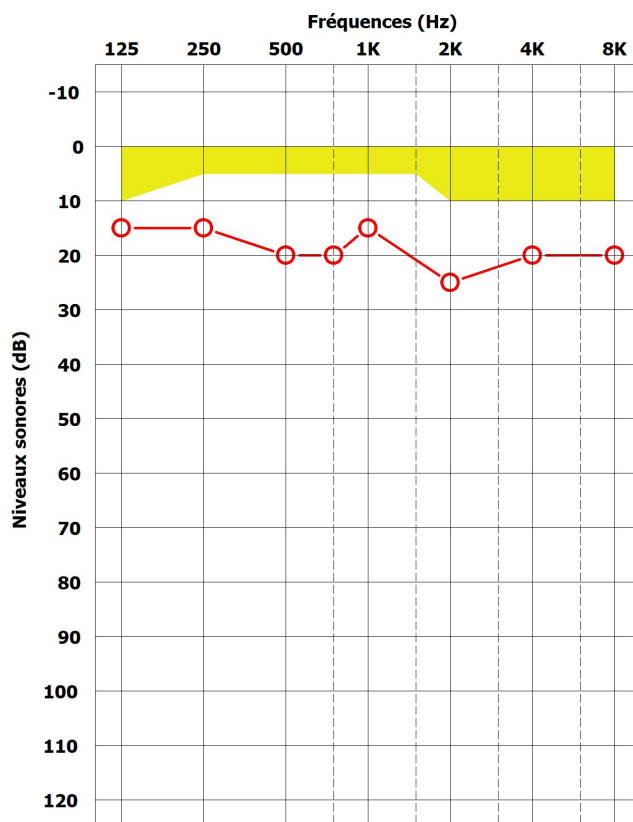

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	20	20	15		20		15		15
CA Droit	15	15	20	20	15		25		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes